TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

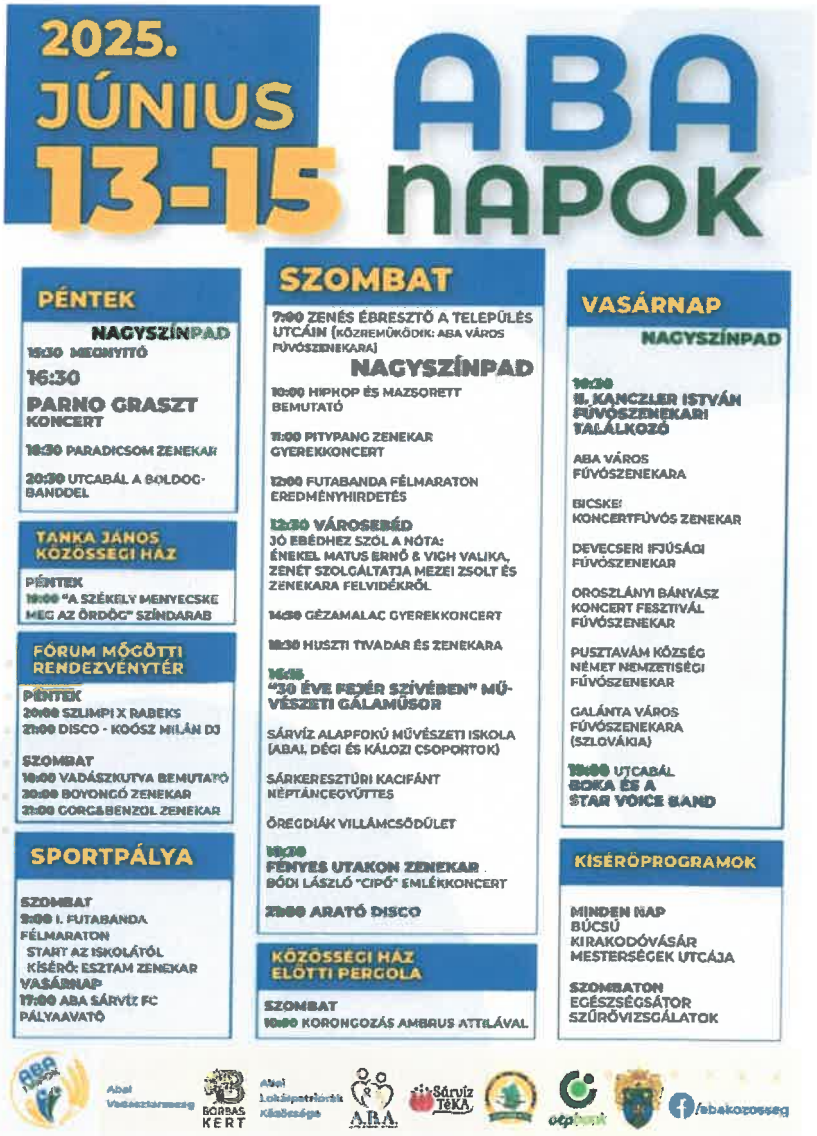

ENGEDÉLYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Szabadtéri rendezvény – ABA NAPOK

A dokumentáció az alábbi helyszínekre készült:

8127 Aba, Szent István király tér

8127 Aba, Rákóczi utca 4/A.

8127 Aba. Rákóczi utca 4/B.

(1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.)

Készítette:

Kővágó Dezső e.v.
7000 Sárbogárd,
Rózsa utca 7. A ép.
Adószám: 45708817-1-27
Nyilv.tart.szám: 58294211

.....
Kővágó Dezső egyéni vállalkozó
+36 20 294 5823
kovago.dezso@gmail.com

Tűzvédelmi szakmai képesítést igazoló dokumentum egyedi azonosítói:

Kiállító intézmény neve: BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
Kiállító intézmény címe: 1033 Budapest, Laktanya utca 33.
Dokumentum száma: PT D 0140482 III./1-11/1999 Műszaki Kar
Szakmai képesítés megnevezése: Tűzoltó (OKJ 32891501)
Kiállítás dátuma: 1999. január 22.

Kiállító intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar
Kiállító intézmény címe: 7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Dokumentum száma: PT H 000200 138/2006.
Szakmai képesítés megnevezése: Műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirány
Kiállítás dátuma: 2006. június 13.

Munkavédelmi szakmai képesítést igazoló dokumentum egyedi azonosítói:

Kiállító intézmény neve: Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont
Kiállító intézmény címe: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1.
Dokumentum száma: CXK A 0178733 KV2024/2497-15
Tanúsítvány száma: T/2024/206332-1
Szakmai képesítés megnevezése: Munkavédelmi előadó
Kiállítás dátuma: 2024. július 7.

Készítés dátuma: **2025. június 2.**

Hatályos: **2025. június 13-tól**

Tartalom

1. Bevezetés 6
1.1. Jogszabályi háttér 6
1.2. A biztonsági terv célja 6
1.3. A biztonsági terv hatálya 7
1.3.1. Területi hatály 7
1.3.2. Időbeni hatálya 7
1.3.3. Személyi hatálya 7
1.4. A rendezvény rövid ismertetése 7
2. Tartalmi elemek 8
3. Biztonsági személyzet létszáma 16
3.1. A rendezvényre való belépés és eltávozás rendje 16
3.2. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet 17
3.3. Biztonsági személyzet feladata 18
4. Egészségügyi, higiéniás biztosítás feltételei 19
5. Tűzvédelmi előírások 20
5.1. Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések 20
5.2. Menekülési útvonalak 21
5.3. Dohányzás 23
5.4. Nyílt láng használata 23
5.5. Villamos berendezések és világítások 23
5.6. Villámvédelem 24
6. Tűzriadó és havaria terv 25
6.1. Tűzjelzés módja 25
6.2. A rendezvény területén tartózkodók riasztása 25
6.3. A rendezvény kiürítése, személyek mentése 26
6.4. Tűzoltási és műszaki mentési feladatok 26

6.5. Főbb veszélyforrások 27
6.6. Tűz vagy havária esemény esetén teendők 27
6.7. A tűzriadó és havária tervvel kapcsolatos feladatok 28
7. Intézkedési terv viharos időjárás esetén 29
7.1. Az intézkedési terv rendeltetése 29
7.2. Az intézkedési terv alapelvei, fogalmai 29
7.3. Veszélyességi szintek meghatározása 29
7.4. A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése 32
7.5. Mentési útvonalak kijelölése és jelzése 32
7.6. Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén 32
7.7. Feladatok, eljárási rend 32
8. Eljáró hatóság, szerv 35
8.1. Elérhetőségek 35
8.2. Kapcsolattartás rendje 35
9. Programterv – ABA Napok 37
10. Kiürítés számítás 38
10.1. Kiürítés számítás – „kis" sátor 42
11. Biztonsági személyzet feladata őrhelyek szerint tűzriadó vagy havaria esetén 43
12. Biztonsági szabályzat vész-és katasztrófahelyzetek kezelésére 44
12.1. Mi a teendő hurrikán, tornádó, tomboló vihar esetén? 45
12.2. Mi a teendő tűz esetén? 45
12.3. Mi a teendő baleset, rosszullét, ájulás, megbetegedés vagy bárminemű egészségügyi probléma esetén? 45
12.4. Mi a teendő másodfokú, vagy magasabb fokozatú hőségriadó esetén? 46
13. Tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések dokumentációja 47
14. Mellékletek 55
1.számú melléklet – Tűzvédelmi oktatás 55

2. számú melléklet – Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedély 58

3. számú melléklet – Pb gázpalack használati szabályai 63

1. BEVEZETÉS

1.1. Jogszabályi háttér

„ABA NAPOK.", mint alkalmi, zenés-táncos szabadtéri rendezvényre az alábbi jogszabályi előírások vonatkoznak:

- A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelt (továbbiakban: Korm. rend.)
- Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ)
- TvMI 10.3:2022.06.13. azonosítójú Tűzvédelmi Műszaki Irányelv – Szabadtéri rendezvények (továbbiakban: TvMI)

1.2. A biztonsági terv célja

A biztonsági terv célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó, váratlan szélsőséges időjárási körülmények) bekövetkezése esetére meghatározza a szabadtéri rendezvény, fenti eseménnyel veszélyeztetett területének elhagyását, a személyek biztonságos területre jutását. A menekülési lehetőség kialakítása és biztosítása a szabadtéri rendezvény helyszínén a rendezvény felelős szervezőjének a felelőségi körébe tartozik. A kiürítési változatokban és menekülési stratégiákban a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítsége és közreműködése csak másodlagosan vehető figyelembe tekintettel a kiérkezés időtartamára. A személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést.

A Korm. rend., az OTSZ, valamint a TvMI vonatkozó részeiben foglaltak figyelembevételével szükséges meghatározni a rendezvényre vonatkozó biztonsági előírásokat, feladatokat. A biztonsági előírásoknak, feladatoknak tartalmaznia kell az egészségbiztosítási, köztisztasági, higiéniai, tűzvédelmi, valamint katasztrófavédelmi előírások és feladatok meghatározását.

1.3. A biztonsági terv hatálya

1.3.1. Területi hatály

Jelen Biztonsági Terv területi hatálya az alábbi helyszínekre terjed ki, mely területen a rendezvény megrendezésre kerül:

- 8127 Aba, Szent István király tér
- 8127 Aba, Rákóczi utca 4/A.
- 8127 Aba. Rákóczi utca 4/B.

(1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.)

1.3.2. Időbeni hatálya

Jelen Biztonsági Terv időbeni hatálya kiterjed a rendezvény teljes időtartamára.

1.3.3. Személyi hatálya

Jelen Biztonsági Terv személyi hatálya kiterjed a rendezvény területén munkát végzőkre, a rendezvény szervezésében résztvevőkre, valamint a rendezvény területére látogatókra.

1.4. A rendezvény rövid ismertetése

A rendezvény 2025. június 13. (péntek) 15:00 órától – 2025. június 14. (szombat) 03:00 óráig, valamint 2025. június 14. (szombat) 18:00 órától – 2025. június 15. (vasárnap) 03:00 óráig terjedő időintervallumban, az 1.3.1. alpontban meghatározott helyszínek területein kerül megrendezésre. A rendezvény az ABA Város Önkormányzata szervezésében valósul meg, „aba Napok" megnevezéssel. A rendezvény rendeltetése alkalmi, zenés-táncos szabadtéri rendezvény. A rendezvény szervezőjének tájékoztatása szerint, a korábbi évek tapasztalatai alapján 1100 fő látogató várható. A rendezvény központjául szolgáló már meglévő színpad, az előtte elterülő térköves-, valamint a körülötte elterülő füves területen zajlanak a zenés-táncos rendezvények. A főzőverseny a színpad melletti füves területen (hrsz. 1135/5) kerül megrendezésre az első nap délelőttjén.

A szervező tájékoztatása alapján az engedélyező hatóság kijelölésre került.

2. TARTALMI ELEMEK

a/1 A tervezett rendezvény megnevezése

„Aba Napok"

a/2 A tervezett rendezvény rendeltetése

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szerinti alkalmi, zenés-táncos rendezvény.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerint szabadtéri rendezvény.

a/3 A tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai

Alkalmi, zenés táncos szabadtéri rendezvény.

2025. június 13. (péntek) 15:00 órától – 2025. június 14. (szombat) 03:00 óráig, valamint 2025. június 14. (szombat) 18:00 órától – 2025. június 15. (vasárnap) 03:00 óráig.

b/1 A rendezvény szervezőjének neve

Aba Város Önkormányzata (8127 Aba, Rákóczi u. 12.)

b/2 A képviseletére jogosult személy neve, elérhetősége

- Képliné Molnár Ildikó polgármester +36-30/172-0313 (elsődleges)
- Incze Csaba alpolgármester +36-30/947-2233 (másodlagos)

c/1 A dokumentáció készítőjének neve, elérhetősége

Kővágó Dezső (+36202945823)

d/1 A tervezett rendezvénynek hely adó területre vonatkozó adatok, méretek

- 8127 Aba, Szent István király tér
- 8127 Aba, Rákóczi utca 4/A.
- 8127 Aba. Rákóczi utca 4/B.

(1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.)

A rendezvény területe: 6.000 m2, Nézőtér területe: 370 m2, Színpad területe: 130 m2

e/1 A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve, elérhetősége

1. Bondurant Kft. (8000 Székesfehérvár, 020588/231 hrsz.)

Kapcsolattartó: Nyárándi Milán +36-30/725-0098

f/1 A biztonsági személyzet létszáma

12 fő biztonsági személyzet (vagyonvédelmi szolgálat) az alábbiak szerint:

A rendezvény időpontja / létszám:

- 2025. 06. 13. 15:00 órától 2025. 06. 14. 03:00 óráig 12 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 14. 03:00 órától 2025. 06. 14. 08:00 óráig 2 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 14. 12:00 órától 2025. 06. 15. 03:00 óráig 12 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 15. 18:00 órától 2025. 06. 15. 08:00 óráig 2 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 15. 18:00 órától 2025. 06. 16. 01:00 óráig 4 fő vagyonvédelmi szolgálat.

f/2 A biztonsági személyzetet irányító személy neve, elérhetősége

Nyárándi Milán +36-30/725-0098

f/3 A rendezvény tűzvédelmi felelős neve, elérhetősége

Képliné Molnár Ildikó polgármester (tűzvédelmi felelős)

g/1 A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálatszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képesítései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a rendezvény területétől kb. 20 kilométerre található.

h/1 Tűzijáték

A rendezvényen tűzijáték nem lesz.

i/1 A szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai

A szolgálati helyükön biztosítják a rendezvényt. A rendőri erőkkel együttműködnek. Tűz esetén – az esetleges áramtalanítás után – a tűzoltást megkezdik. Veszélyhelyzetben a biztonsági vezető utasításai szerint részt vesznek a mentési folyamatban. A biztonsági vezetőnek jelentik az esetlegese rendkívüli eseményeket. A biztonsági terv tartalmát megismerik, illetve munkájuk során maradéktalanul betartják. Megakadályozzák, hogy a rendezvény területén biztonságra veszélyes rendbontás történjen. Folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a vendégek ne vigyenek be a rendezvény területére, biztonságra veszélyes eszközt, eszközöket. Rendbontás esetén azonnal jelentést tesznek a biztonsági vezetőnek és intézkednek, szükség esetén segítséget kérnek a beavatkozáshoz. Pánik esetén azonnal az összes lezárást megszüntetik, illetve minden menekülésre használható utat szabaddá tesznek, biztosítják a rendezvény helyszínéről a leggyorsabb távozást. Tűz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a tűzoltóság ügyeletére az eseményt. Elsőként a hivatásos tűzoltóságot riasztja rádión, valamint riasztja a rendezvény területén tartózkodókat a helyileg lehetséges módon a kiürítés végrehajtása céljából. Szolgálati feladatának végzése során tudomására jutott tűz esetén meggyőződik személyesen, vagy megbízottja által arról, hogy nem téves jelzés történt-e, amennyiben igen, arról az érintetteket azonnal tájékoztatja. A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzi(k) a helyszínt („járőrözik"), valamint tűz keletkezése esetén az elvárható módon (és a rendelkezésére álló tűzvédelmi eszközökkel) beavatkozik(nak). A beavatkozás során használt tűzvédelmi berendezések a rendezvény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek. A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rendezvényterületén egyidejűleg tartózkodók létszámát. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása.

j/1 Az állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, megfelelőségének igazolása

A Szent István király téren (1135/10 hrsz.) felállításra kerül:

- 1 db főzősátor (10X20M),
- 1 db egészségügyi sátor (6X12M),
- 1 db VIP sátor (3X6 m),
- 2 db büfé sátor (12x3m)

- 1 db öltöző sátor (6x3m),
- 1 db rendezvénysátor („nagy sátor") – 18,5X20 m nézőtér és 21,5x20 m padozott tér
- 1 db „kis sátor" a Közösségi ház mellett (10x20m)
- 1 db árus sátor a Közösségi ház mellett (3x20m)

A rendezvény területén a fenti ponyvaszerkezetű építmények kerülnek felállításra, melyek megfelelnek az OTSZ 69. pontjában meghatározott követelményeknek.

k/1 A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv

Szabadtéri rendezvény területén vízszintes haladási irányokkal el lehet hagyni. Menekülést akadályozó körülménynem található. A színpad előtti nézőtér esetlegesen gépjárművel is megközelíthető. A térkővel borított útburkolat részben füvel borított útvonalon érhető el. A menekülésben korlátozott látogatókat csak kísérővel együtt engedhetőek be a rendezvény területére. Koncertek ideje alatt az elsődleges tervezett elhelyezésük a színpadtól Nyugati irányban (térköves járda felületen). Megvalósulását a biztonsági személyzet figyelemmel kíséri.

l/1 tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:

- a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.
- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a 107-es telefonszámon

A Tűzoltóságnak az olyan tűzesetet is be kell jelenteni, melyet a közreműködésük nélkül eloltottak. A felügyelő biztonsági személyzet irányítását tűz- és kiürítés esetén Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóságának helyszínre érkezéséig a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) végzi(k). A felügyelő biztonsági személyzet a vendégektől egyértelműen megkülönböztethető, mindenki számára rendezői karszalag, illetve a hovatartozásának megfelelő ruházat viselése

kötelező. A biztonsági személyzet minden tagjának részesülni kell tűzvédelmi oktatásban mely során meg kell ismerniük jelen dokumentációban foglaltakat.

I/2 a rendezvény területén tartózkodók riasztása

A tüzet vagy rendkívüli eseményt először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más eszköz (hangosbeszélő) igénybevételével a környezetét riasztani. A tűz észlelése esetén hangjelzéssel – ki hangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve – a rendezvény területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni a szabadtér kiürítését.

I/3 a rendezvény kiürítése, személyek mentése

Életveszély esetén a veszélyeztetett személyek mentését, valamint az elsősegélynyújtást azonnal meg kell kezdeni. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása. Az irányítás szóban, illetve kézi elemlámpa fényeivel, valamint a világító vagy utánvilágító - biztonsági jelek alkalmazásával történik, figyelembe véve a kihelyezett biztonsági jeleket. A kézi elemlámpa fényének használata során inkább az irányjelzés dominál. A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet a riasztás idején elfoglalja a számára meghatározott felállítási helyét. A felállítási helyek meghatározása a kiürítés irányíthatóságának figyelembevételével történik. A színpad nézőterén tartózkodókat annak 40 méteres körzetén kívülre való menekítésben közreműködnek a kijelölt útvonalak mentén. Menekítés során fokozott figyelmet kell fordítani a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyre. Ezen személyek csak kísérővel léphetnek be a rendezvény területére. Részletes feladat meghatározás a biztonsági személyzet vezetője részéről szükséges.

m/1 a tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:

- a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.

- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a 107-es telefonszámon

m/2 a tűzoltási és műszaki mentési feladatok

A rendezvényt biztosító személyeknek ismernie kell a tűzoltóeszközök elhelyezését és használatának módját. A területen a rendezvény idejére megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá éghető folyadék tüzének vízzel történő oltása! A tűz jelzésével egy időben – amennyiben az a testi épség vagy az élet veszélyeztetése nélkül megvalósítható – el kell zárni a közműveket áramtalanítani kell és hozzá kell kezdeni a tűz oltásához a rendelkezésre álló felszerelésekkel. A közművek újbóli megnyitására, csak a tűzoltóság tűzoltás vezetője adhat utasítást! A mentési munka alkalmával a megmentett javak megfelelő biztonságú távolságra kell szállítani, és gondoskodni kell azok őrzéséről. A tűzvizsgálat befejezéséig a káreset helyét változatlanuk kell hagyni.

n/1 A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével

A rendezvény helyszínén elektromos elosztó szekrények helyezkednek el. Az elektromos elosztó szekrényekből villamos szakember által végrehajtott szereléssel (MSZ 2364 szerint) kerülnek csatlakoztatásra a mobil elosztók, melyek rendelkeznek áramtalanító kapcsolóval. Az áramtalanítási lehetőségek időt állóan jelölésre kerülnek. A villamos kivitelezésről (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak alapján) felülvizsgálati jegyzőkönyv készül, melyet a tűzvédelmi hatóság felé be kell nyújtani.

A színpad és az előtte lévő rendezvénysátor áramtalanítása, tűzeseti lekapcsolási lehetősége a színpad jobb hátsó-külső részén van kialakítva, biztonsági jelekkel ellátva.

o/1 a menekülés irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei

1200x600 mm méretű menekülési útirányjelző biztonsági jelek kerülnek kihelyezésre 2,5-3 méter magasságban. A biztonsági jelek száma úgy kerül meghatározásra, hogy a rendezvény területéről legalább egy minden esetben látható legyen, mely egyértelmű tájékoztatást nyújt a látogatók részére. A biztonsági jelek megvilágítása, napnyugta utáni időszakban hálózati áramforrásról működő világítással kerül biztosításra.

p/1 amennyiben létesült, a tartalék-energiaellátás módját, és áthidalási idejének számítása

A tartalék energiaellátást a szervező nem kíván biztosítani. Estleges áramkimaradás esetén a biztonsági jelek megfelelő iránymutatást nyújtanak a menekülő látogatók számára. Kiegészítésként a terület méretéhez meghatározott 2 db megafon kerül elhelyezésre a biztonsági személyzetnél. Továbbá a biztonsági személyzet minden tagja rendelkezik elemlámpával.

q/1 a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása

A rendezvény környezetében nem helyezkedik el olyan épület, építmény, amikre a rendezvény veszélyt jelentene, valamint veszélyforrást jelentő létesítmény a rendezvény környezetében nem található.

r/1 a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása

A színpadnál kerül kialakításra a rendezvény teljes területén hallható hangosító berendezés. Esetleges áramszünet esetén a biztonsági személyzetnél elhelyezendő 2 db megafon segítségével került biztosításra a látogatók folyamatos tájékoztatása.

s/1 a rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásban)

A maximális létszám 1100 főben került meghatározásra a rendező részéről. A rendezvény terület ekkora létszámra kerül berendezésre. A nagyszínpad előtti nézőtér létszámsűrűsége: 2,5 fő/m2.

t/1 annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében

A biztonsági személyzet tőle elvárható módon ellenőrzi a rendezvény területén egyidejűleg tartózkodó látogatók létszámát. Az ellenőrzést megnehezíti, hogy a rendezvény szabadon látogatható, kordonnal nem kerül lehatárolásra.

u/1 a kiürítés megfelelőségének igazolása: a kiürítés számítás, vagy a kiürítést igazoló szimuláció dokumentációja amennyiben nem az irányelvben meghatározott módon történik a rendezvény terület, rendezvény helyszín kialakítása

Az engedélyezési dokumentáció része a kiürítés számítás, mely igazolja a kiürítés megfelelőségét.

v/1 a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete

- Színpad 130 m2
- Rendezvénysátor („nagy sátor") – 18,5X20 m nézőtér és 21,5x20 m padozott rész 800 m^2
- Egyéb (büfé, VIP, főző, öltöző) sátrak 290 m2

w/1 a rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás

A készenlétben tartott tűzoltó készülékekről az üzemeltetője nyilvántartást vezet, melynek meglétét az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába ellenőrzés keretében bemutat. Színpad védelmére minimum 3 db 6 kg-os 34A oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel. Ponyva szerkezetű építmények védelmére minden megkezdett 100 m^2 után 1 db db 6 kg töltettömegű minimum 34A 183B C oltásteljesítményű tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel

- Öltözők, iroda konténerekben 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó
- A vendéglátó egységek területén egységenként 1 db 6 kg-os porral oltó
- Egyéb területekre az engedélyekben foglaltaknak megfelelő mennyiségű és oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

x/1 a PB-gáz palackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása

A kereskedelmi egységek, vendégárusok, továbbá a pörkölt fesztiválon főző csapatok sütéshez, főzéshez, melegítéshez PB-gáz palackot használnak. Az egységek pontos listájának tisztázása folyamatban van, mely legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt összegyűjtésre kerül és az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába benyújtásra kerül.

3. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET LÉTSZÁMA

A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. A tervezett maximális biztonsági személyzet 12 fő.

3.1. A rendezvényre való belépés és eltávozás rendje

A rendezvény szabadon látogatható, melyből adódóan nem lesznek kordonok, melyek bekorlátoznák a belépés és a távozás lehetőségét. A rendezvényterület javasolt elhagyásának irányai menekülési biztonsági jelekkel megjelölésre kerülnek. A rendezvényre való belépést az aktuális személyzet köteles megakadályozni, ha az adott rendezvényen a létszám elérte a befogadóképességként meghatározott létszámot. A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a létesítmény területén egyidejűleg tartózkodók létszámát.

A rendezvény azonnali leállítására kijelölt személy utasítása alapján a biztonsági vezető köteles a létesítmény területét haladéktalanul kiüríttetni a biztonsági személyzettel. Minden lebonyolításban közreműködő, illetve a rendezvény területén tartózkodó személy kötelessége az általa észlelt veszélyre a rendezők, szervezők figyelmét felhívni. A rendezvény maximális résztvevői létszámát a létesítmény területe, a várható érdeklődés, szabad nyílásfelületeinek mérete és a menekülési útvonalak figyelembevételével a kiürítés számításban kerül meghatározásra. A rendezvényeken maximálisan résztvevők létszámát tartalmazó kiürítés számítás az alábbiakban került részletezésre. A kiürítési számításban meghatározott befogadóképességet a biztonsági személyzet felügyeli és tartja be, akiket a rendezvény szervezője ellenőriz.

3.2. A rendezvény biztosítását ellátó szervezet

1. Bondurant Kft. (8000 Székesfehérvár, 020588/231 hrsz.)

Kapcsolattartó: Nyárándi Milán +36-30/725-0098

Bondurant Kft.			
Sorszám	Név	Beosztás	Bizonyítvány száma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

3.3. Biztonsági személyzet feladata

- a szolgálati helyükön biztosítják a rendezvényt
- a rendőri erőkkel együttműködnek
- tűz esetén a tűzoltást megkezdik
- veszélyhelyzetben a biztonsági vezető utasításai szerint részt vesznek a mentési folyamatban
- a biztonsági vezetőnek jelentik az esetlegese rendkívüli eseményeket
- a biztonsági terv tartalmát megismerik, illetve munkájuk során maradéktalanul betartják
- megakadályozzák, hogy a rendezvény területén biztonságra veszélyes rendbontás történjen
- folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a vendégek ne vigyenek be a rendezvényterületére, biztonságra veszélyes eszközt, eszközöket
- rendbontás esetén azonnal jelentést tesznek a biztonsági vezetőnek és intézkednek, szükség esetén segítséget kérnek a beavatkozáshoz
- pánik esetén azonnal az összes lezárást megszüntetik, illetve minden menekülésre használható utat szabaddá tesznek, biztosítják a rendezvény helyszínéről a leggyorsabb távozást.
- tűz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a tűzoltóság ügyeletére az eseményt.
- elsőként a hivatásos tűzoltóságot riasztja rádión, valamint riasztja a rendezvény területén tartózkodókat a helyileg lehetséges módon a kiürítés végrehajtása céljából.
- szolgálati feladatának végzése során tudomására jutott tűz esetén meggyőződik személyesen, vagy megbízottja által arról, hogy nem téves jelzés történt-e, amennyiben igen, arról az érintetteket azonnal tájékoztatja.
- A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzi(k) a helyszínt („járőrözik"), valamint tűz keletkezése esetén az elvárható módon (és a rendelkezésére álló tűzvédelmi eszközökkel) beavatkozik(nak). A beavatkozás során használt tűzvédelmi berendezések a rendezvény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek.

4. EGÉSZSÉGÜGYI, HIGIÉNIÁS BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A rendezvény ideje alatt bármelyik vendég „rendező" feliratú pólót viselő munkatárs segítségével tudja értesíteni a helyszínen állomásozó (a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően (1000-5000 Fő részvétele esetén) 1db esetkocsit. A rendezvény mindkét napján $09^{\underline{00}}$-$18^{\underline{00}}$ között a rendezvény területén 1 fő mentős gyalogőrség lát el szogáltatot. Vész esetén walkie-talkie rádión vagy mobiltelefonon az alábbi személy értesítendő:

HUNGARY AMBULANCE Mentőszolgálat – Kröszl-Keszthelyi Szabolcs +36-30/718-3430

A helyszínen lévő mentőcsoport ügyeletet lát el, szükség esetén a legközelebbi és szabad kapacitású mentőállomást riasztják, aki súlyos baleset esetén a sérültet a kórházba szállítja. Az „Aba Napok" elnevezésű rendezvényen az ételt és italt biztosító, kitelepüléses vendéglátó egységek maguk gondoskodnak az engedélyükről, a szervezők a rendezvény kezdetekor ellenőrzik a hatósági igazolásaikat, engedélyeiket. Felhívjuk a figyelmüket a rájuk vonatkozó előírások betartására!

Az ÁNTSZ-szel történt egyeztetés alapján a higiéniai feltételek a kihelyezett mobil wc-k biztosításával, kézmosási lehetőség biztosításával kerülnek betartásra. A helyszínre érkező vendéglátó egységek ivóvíz ellátása biztosított. A rendezvény helyszínén 15 db WC-kabin (egyszemélyes, számos kézmosóval ellátott mobil WC) lesz telepítve, amiből 2 db mozgáskorlátozottaknak készült. Az iskola épületében és a közösségi épületben lesz biztosítva a földszinti wc és mosdóhasználat.

A rendezvény helyszínén több ponton mobil szemetes kerül elhelyezésre, amelyekbe a hulladékgyűjtésre nylonzsákot tesznek. A tárolókat a takarítószemélyzet folyamatosan üríti, azokat egy adott helyre összegyűjti, az ott kihelyezett konténerekbe dobja, majd a rendezvény végén gondoskodnak annak megfelelő elszállításáról.

5. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

5.1. Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések

a) A színpad védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű

b) az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m2 után 1 db 34A teljesítményű,

c) a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani (A vendéglátó és kereskedelmi egységek saját felelőségre gondoskodnak a tűzoltó készülék meglétéről és annak érvényességéről).

d) A területen elhelyezendő ponyvaszerkezetű épitmények védelmére minden megkezdett 100 m2 után 1 db 34A 183B oltásteljesítményű.

Ezen előírásoknak megfelelően a következő számú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani:

- Színpad védelmére minimum 3 db 6 kg-os 34A oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel.
- Öltözők, iroda konténerekben 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó
- A vendéglátó egységek területén egységenként 1 db 6 kg-os porral oltó
- Sátrak védelmére minimum 1 db előzőekben meghatározott oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell elhelyezni a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel.

A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.

A rendezvény területének környezetében föld feletti tűzcsapok találhatóak, amik alkalmasak a tűzoltói beavatkozások vízigényének a kielégítésére. A tűzcsapok mindenkori megközelíthetősége a rendezvén ideje alatt biztosításra kerül. A rendezvény ideje alatt a katasztrófavédelmi hatósági bejáráson megállapított mennyiségű és felszereltségű tűzoltó gépjárműnek rendelkezésre kell állnia!

A szabadtéri rendezvényhatár Keleti Déli és Nyugti irányában aszfaltos útvonal húzódik, mely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére. Amennyiben tűzoltó gépjármű állandó jelenléte szükségeltetik a tűzvédelmi hatóság megítélése során, annak tartózkodási helye a színpadtól Keleti irányban, kavicsos útvonalon kerül elhelyezkedésre, társszervekkel közösen.

5.2. Menekülési útvonalak

Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.

A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. Ezen jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200x600 mm.

A rendezvény területén 1200x600 mm méretű menekülési útirányjelző biztonsági jelek kerülnek kihelyezésre 2,5-3 méter magasságban. A biztonsági jelek száma úgy kerül meghatározásra, hogy a rendezvény területéről legalább egy minden esetben látható legyen, mely egyértelmű tájékoztatást nyújt a látogatók részére. A biztonsági jelek megvilágítása, napnyugta utáni időszakban hálózati áramforrásról működő világítással kerül biztosításra.

A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell. A rendezvény terültén kiépített elektromos elosztó kalocsákból megtáplált lámpatestekkel kerülnek megvilágításra.

A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges. Az utcák mentén közterületi lámpatestek helyezkednek el.

A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. A rendezvényen résztvevők a

rendezvény területét maradéktalanul el tudják hagyni, mely kiürítés számítással igazolásra kerül.

A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. A rendezvény terület kialakítás során figyelembevételre kerül, melynek megléte folyamatosan biztosításra kerül.

Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható. Biztonsági személyzet figyelemmel kíséri, észlelés esetén annak azonnali megszüntetésére intézkedéseket tesz.

Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett nézőközönség számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen. A színpad hangosítása a rendezvény terület egészén hallható lesz, mely a rendezvény megkezdése előtt ellenőrzésre kerül.

A szabadtéri rendezvény területén biztosítani kell a tűzoltójárművek nem rendszeres közlekedéséhez szükséges utat. A rendezvény területét Keleti Déli és Nyugati irányból aszfaltos és részben kavicsos útvonal határolja, mely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére.

A közlekedési és menekülési útvonalakat folyamatosan szabadon kell tartani, azokat leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad. A biztonsági személyzet folyamatosan ellenőrzi, szükségesetén a megfelelős intézkedéseket kezdeményezik.

Szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán éghető anyag a területileg illetékes tűzvédelmi hatóság hozzájárulásával építhető be, helyezhető el. Beépítés előtt az illetékes hatósággal egyeztetésre kerül egy írásos emlékeztető keretében, mely a rendezvény végéig a helyszínen kell tartani.

A szabadtéri rendezvények menekülési útvonalán elhelyezett rámpáknak alkalmasnak kell lenniük a mozgásukban vagy cselekvőképességükben korlátozott személyek biztonságos menekülésére. A terület jelen kialakításában nem indokolja a rámpák elhelyezését. Amennyiben szükséges, rámpák kerülnek elhelyezésre melynek oldalain korlátok találhatóak, leesés megelőzése érdekében. A rámpák szélessége a kiürítés számítás határozza meg.

A rendezvényfelelős köteles megakadályozni, hogy a rendezvény helyszínén a kiürítési számításban meghatározott főnél több résztvevő tartózkodjon! A biztonsági személyzet figyelemmel kíséri a rendezvényen tartózkodók létszámát.

5.3. Dohányzás

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A rendezvény teljes területén a dohányzás tilos, kivéve a kifejezetten erre a célra kialakított és kijelölt dohányzó helyeken. A dohányzásra kijelölt helyet a „Nem dohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény, illetve az ide vonatkozó egyéb jogszabályoknak megfelelően kell megválasztani és megjelölni. A dohányzásra kijelölt helyen kellő számú, nem éghető anyagból készült hamutálcát kell elhelyezni. A hamutálcák kiürítését olyan helyen és olyan edényzetbe kell elvégezni, ahol az tüzet nem okozhat.

5.4. Nyílt láng használata

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A tűzgyújtáshoz használt tűzifát, ill. gyújtóeszközöket csak a tevékenységhez szükséges mennyiségben lehet a helyszínen tárolni. Gázpalack használata esetén csak az erre a célra rendszeresített, szabványos berendezés használata megengedett. A palackok előírt módon történő szállításáért, tárolásáért és használati előírásainak betartásáért annak használója a felelős. A palackos gázt használó kereskedelmi egységekről, vendégekről a szervezőnek nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a tűzvédelmi hatóságnak ellenőrzés keretében át kell nyújtani.

5.5. Villamos berendezések és világítások

Világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni, használni, hogy a környezetére, tűzveszélyt ne jelentsen. A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, ezen kapcsolók ki-és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni. Az elektromos kapcsolószekrényekben minden nemű tárolás tilos! A rendezvény villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot

nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni. A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen. Meghibásodott villamos berendezést mindaddig, amíg a hibát el nem hárították nem szabad üzemeltetni. A meghibásodott részt a villamos hálózatról le kell választani. Felirattal annak meghibásodását időt állóan jelezni kell.

A tűzvédelmi hatóság a rendezvény megtartását megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók biztonságát, vagy nem tartják be azokat.

5.6. Villámvédelem

Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulási és építési területek építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely napjára esik, és amennyiben az építményre elkészített villámvédelmi kockázatkezelés alapján szükséges. Ideiglenes építmények villámvédelmére olyan villámvédelem is elfogadható, amelynek alkalmazása esetén az egy évre vetített villámvédelmi kockázat az emberi élet elvesztésére kisebb, mint 10^{-4} és a közszolgáltatás kiesésére kisebb, mint 10^{-2}. Ideiglenes építmények villámvédelmének biztosítására üzemeltetési, használati vagy munkautasítást kell készíteni.

6. TŰZRIADÓ ÉS HAVARIA TERV

6.1. Tűzjelzés módja

Tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:

- a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.
- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a 107-es telefonszámon

A Tűzoltóságnak az olyan tűzesetet is be kell jelenteni, melyet a közreműködésük nélkül eloltottak. A felügyelő biztonsági személyzet irányítását tűz- és kiürítés esetén Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóságának helyszínre érkezéséig a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) végzi(k). A felügyelő biztonsági személyzet a vendégektől egyértelműen megkülönböztethető, mindenki számára rendezői karszalag, illetve a hovatartozásának megfelelő ruházat viselése kötelező. A biztonsági személyzet minden tagjának részesülni kell tűzvédelmi oktatásban mely során meg kell ismerniük jelen dokumentációban foglaltakat.

6.2. A rendezvény területén tartózkodók riasztása

A tüzet vagy rendkívüli eseményt először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más eszköz (hangosbeszélő) igénybevételével a környezetét riasztani.

A tűz észlelése esetén hangjelzéssel – ki hangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve – a rendezvény területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni a szabadtér kiürítését.

6.3. A rendezvény kiürítése, személyek mentése

Életveszély esetén a veszélyeztetett személyek mentését, valamint az elsősegélynyújtást azonnal meg kell kezdeni. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása. Az irányítás szóban, illetve kézi elemlámpa fényeivel, valamint a világító vagy utánvilágító - biztonsági jelek alkalmazásával történik, figyelembe véve a kihelyezett biztonsági jeleket. A kézi elemlámpa fényének használata során inkább az irányjelzés dominál. A tájékoztatás kiegészítéseként 2 db megafon kerül elhelyezésre a biztonsági személyzetnél.

A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet a riasztás idején elfoglalja a számára meghatározott felállítási helyét. A felállítási helyek meghatározása a kiürítés irányíthatóságának figyelembevételével történik. A színpad nézőterén tartózkodókat annak 40 méteres körzetén kívülre való menekítésben közreműködnek a kijelölt útvonalak mentén.

Menekítés során fokozott figyelmet kell fordítani a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyre. Ezen személyek csak kísérővel léphetnek be a rendezvény területére. Részletes feladat meghatározás a biztonsági személyzet vezetője részéről szükséges.

6.4. Tűzoltási és műszaki mentési feladatok

A rendezvényt biztosító személyeknek ismernie kell a tűzoltóeszközök elhelyezését és használatának módját. A területen a rendezvény idejére megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá éghető folyadék tüzének vízzel történő oltása!

A tűz jelzésével egy időben – amennyiben az a testi épség vagy az élet veszélyeztetése nélkül megvalósítható – el kell zárni a közműveket áramtalanítani kell és hozzá kell kezdeni a tűz oltásához a rendelkezésre álló felszerelésekkel.

A közművek újbóli megnyitására, csak a tűzoltóság tűzoltás vezetője adhat utasítást! A mentési munka alkalmával a megmentett javak megfelelő biztonságú távolságra kell szállítani, és gondoskodni kell azok őrzéséről. A tűzvizsgálat befejezéséig a káreset helyét változatlanuk kell hagyni.

6.5. Főbb veszélyforrások

A szabadtéri rendezvények esetében a következő veszélyeztető eseményekre kell felkészülni

- Tűzeset
- Robbanás vagy azzal való fenyegetés
- Szélsőséges időjárási viszonyok

6.6. Tűz vagy havária esemény esetén teendők

Tűz észlelésekor a tüzet észlelő vendég a tőle állampolgárként elvárható módon lokalizálja a keletkezett tüzet és azonnal értesítse a legközelebbi szolgálatot teljesítő rendezőt és/vagy biztonsági személyt, aki a készenlétben tartott porral oltó készülékkel szakszerűen oltani kezdi a tüzet és rádión értesíti a biztonsági személyzet vezetőjét. Mérlegelési jogkör nélkül, bombariadót kell elrendelni telefonon vagy postai úton érkezett fenyegetés vagy gyanús csomagok, szerkezetek, küldemények észlelése esetén.

Észlelő kötelezettsége:

A fent említett, vagy bármely más veszélyeztető eseményt észlelő személy köteles értesíteni a rendezvényt biztosító vagy szervező személyeket.

Biztonsági személyek feladatai:

Értesítsék a megfelelő hatóságokat, illetve a szervezőt.

Tűzoltóság: 105

Mentők: 104

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó: 112

A rendezvényszervezők (önkormányzat) részéről:

Képliné Molnár Ildikó polgármester +36-30/172-0313 (elsődleges)
Incze Csaba alpolgármester +36-30/947-2233 (másodlagos)

- Szükség esetén kezdjék meg a terület kiürítését.
- Gondoskodjanak a menekülési útvonalak akadálymentességéről.
- Segítsék a tömegek biztonságos helyen való elhelyezését.
- A terület elhagyását követően maradjanak biztonságban, a részükre kijelölt helyen.
- Akadályozzák meg a területre való visszatérést, amíg ellenkezőjére a felelős vezető utasítást nem ad.

6.7. A tűzriadó és havária tervvel kapcsolatos feladatok

A Tervet a tűzoltóság, rendőrség, katasztrófavédelem megérkezésekor annak vezetője részére rendelkezésére kell bocsátani. A kiérkező szerveket az erre a feladatra kijelölt személy fogadja, az illetékes vezetőt az eset ismert részleteiről informálja, a kért felvilágosítást megadja (a tűzeset, robbanás helye, veszélybe került személyek száma, menekülési útvonalak, áramtalanítókapcsolók helyét, az áramtalanítás megtörténtét, vagy annak elmaradását stb.), majd közreműködik a mentésben, illetve a tűzoltásban. A Tervben foglaltak megismerése és végrehajtása a rendezvény területén közreműködő valamennyi munkavállalónak kötelessége.

7. INTÉZKEDÉSI TERV VIHAROS IDŐJÁRÁS ESETÉN

7.1. Az intézkedési terv rendeltetése

Az intézkedési terv rendeltetése, hogy biztosítsa veszélyhelyzet esetén a rendezvény helyszínének kiürítéséhez szükséges döntés-előkészítés megalapozottságát, szervezési, védekezési feladatok összehangolt, szervezett végrehajtását. Az intézkedési terv szerinti eljárás biztosítja a rendezvény helyszínén összegyűlt tömeg figyelmeztetését, szükség esetén a térről történő biztonságos kimenekítését és elhelyezését az emberek életét, testi épségét veszélyeztető viharos erejű szél, jelentős mennyiségű csapadék, illetve egyéb veszélyhelyzetek esetére.

7.2. Az intézkedési terv alapelvei, fogalmai

Az intézkedési terv az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) figyelmeztető előrejelzésére és riasztására épül. Az OMSZ figyelmeztető előrejelzést és riasztást a következő időjárási elemekre ad ki:

- zivatar,
- felhőszakadás,
- széllökés.

7.3. Veszélyességi szintek meghatározása

1. Első szint (sárga):

Ebbe a kategóriába sorolt időjárási események nem szokatlanok, de potenciális veszélyt jelenthetnek, ezért tanácsos elővigyázatosnak, óvatosnak lenni, főként az időjárási hatásoknak jobban kitett tevékenységek során. Különösen a bizonytalanabb kimenetelű, gyorsan változó időjárási helyzetekben célszerű a szokásosnál gyakrabban és részletesebben tájékozódni a várható időjárás felől.

2. Második szint (narancs):

Veszélyt hordozó időjárási jelenség, amely káreseményekhez vezethet, vagy akár személyi sérülést, balesetet is okozhat. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk nagyon körültekintőek, vigyázzunk saját biztonságunkra és értékeinkre. Részletesen tájékozódjunk az időjárás alakulásáról. Kövessük a megbízható média által közvetített tanácsokat, illetve a hatóságok utasításait.

3. Harmadik szint (piros):

Veszélyes, komoly károkat okozó, sok esetben emberi életet is fenyegető időjárási jelenségek, amelyek rendszerint kiterjedt területeket érintenek. Érvényben lévő veszélyjelzés esetén legyünk különös figyelemmel értékeinkre és saját biztonságunkra. Folyamatosan kísérjük figyelemmel a legfrissebb hivatalos meteorológiai információkat. Minden körülmények között kövessük a hatóságok utasításait. A veszélyjelzés e legmagasabb (piros) szintjére már csak a meglehetősen ritkán előforduló események kerülnek.

Zivatar:

A legerősebb széllökések meghaladják a 90 km/h-t ("károkozó szél") és/vagy a jég átmérője meghaladja a 2 cm-t ("nagyméretű jég").

Első szintű (citromsárga) jelzés: rendszerint rövid életű, izolált heves zivatar várható. Akár több helyen is kialakulhat intenzívebb zivatartevékenység. Egy-egy helyen a zivatarokat kísérő várt legerősebb széllökés vagy a jégméret a heves zivatarnak megfelelő küszöbérték közelében, esetleg kissé e fölött alakulhat, de a heves kategóriának megfelelő kísérő jelenségek várhatóan csak kis területre és rövid időre korlátozódnak. A szóban forgó helyzetekben egy adott pont környezetében a zivatarhoz társuló heves események bekövetkezési kockázata alacsony.

Második szintű (narancssárga színű) jelzés: hosszabb életű, rendszerint jól "szervezett" heves zivatarok várhatók. Intenzitásuk extrém is lehet, így akár 5 cm-t meghaladó jégméretet, vagy 120 km/h-t meghaladó széllökést eredményezhetnek. Második szintű jelzés esetén a várt, heves zivatarok által érintett területi lefedettség nagyobb, mint az első szintű jelzés esetén, ilyenkor egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat már magasabb (közepes) az első szinthez képest.

Harmadik szintű (piros) jelzés: a várt heves zivatarok jól szervezett, hosszú életű zivatarrendszert alkotnak, és többfelé eredményezhetnek 90 km/h-t meghaladó széllökéseket. A legmagasabb fokozatú jelzés esetén a heves zivatarok nagy területen okozhatnak heves szélrohamokat, így egy adott pont környezetében a bekövetkezési kockázat magas.

Felhőszakadás:

Lokálisan, rövid idő alatt (általában 30–60 perc, de akár 2–3 óra is lehet) 25– 30 mm-t meghaladó csapadékmennyiség hullik. Intenzív záporok, zivatarok kísérő jelenségeként rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék (> 25–30 mm) hullhat.

Első szintű (sárga) jelzés: az intenzív záporok, zivatarok kis területre korlátozódva eredményezhetnek nagy mennyiségű, 25–30 mm-t meghaladó csapadékot. Egy-két helyen – kisebb körzetekben – kis valószínűséggel 50 mm-t meghaladó csapadék is hullhat.

Második szintű (narancs) jelzés: A légköri feltételek adottak ahhoz, hogy az előforduló intenzív záporokhoz, zivatarokhoz kötődően, lokálisan 50 mm-t meghaladó csapadékmennyiség essen. Gyakran előfordulhat, hogy a veszélyeztetett terület behatárolására már csak az időjárási radarok mérései alapján, a csapadék hullásának kezdetén van lehetőség!

Széllökés:

A nagyobb területre várhatóan jellemző – nem lokális, az intenzív záporokhoz, zivatarokhoz nem kapcsolódó – legerősebb széllökésekre, a felszín feletti 10 m-es magasságra és általában az alacsonyabban fekvő területekre (300–400 m alatti tengerszint feletti magasságú területekre) vonatkozik.

Első szintű (sárga) veszélyjelzés esetén az érintett területen a várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t, de egy-egy esetben akár 90 km/h körüli értéket is elérheti.

Második szintű (narancs) veszélyjelzés esetén a legerősebb széllökések már meghaladhatják a 90 km/h, de néhol akár a 110 km/h körüli értéket is elérhetik.

A harmadik szintű (piros) veszélyjelzés esetén, nagy területen 110 km/h feletti széllökések várhatóak.

7.4. A veszélyjelző rendszer figyelemmel kísérése

A felelős szervező által megbízott személyek a rendezvény előtti napon, ezt követően naponta áttanulmányozzák a rendezvény adott, illetve következő napjára szóló, szöveges és térképes formában is megjelenő figyelmeztető előrejelzést, amelyben a legvalószínűbb veszélyes időjárási események várt térbeli és időbeli alakulásának leírása található. Erről tájékoztatják a szervezésben, a rendezvény biztosításában résztvevőket, valamint a főszervezőt, aki a biztonsági tervben meghatározottak szerint jár el, tájékoztatja a résztvevőket.

7.5. Mentési útvonalak kijelölése és jelzése

Rendkívüli időjárási helyzet esetén a látogatók a térképen nyilakkal jelölt irányokban hagyhatják el a rendezvény területét. A rendezvény területén a menekülési útvonalakat biztonsági jelek jelölik. A rendkívüli helyzetekről a színpadokon, a műsorközlő mikrofonon vagy hangosbemondón keresztül tájékoztatja a látogatókat.

7.6. Látogatók tájékoztatása rendkívüli időjárás esetén

A színpadokon mikrofonba vagy áramszünet esetén hangosbemondóba a következő szöveget olvassa be a műsorközlő: „Tisztelt Látogatóink! Kérjük, őrizzék meg a nyugalmukat. Az időjárási viszonyok miatt húzódjanak fedett helyekre. A nyilakkal jelzett menekülési útvonalakat követve vonuljanak a legközelebbi zárt helyre. Kérjük, kövessék a szervezők és a biztonsági személyzet utasításait."

7.7. Feladatok, eljárási rend

Felelős szervező feladata:

A megrendelt meteorológiai előrejelzéseket fokozott figyelemmel kíséri, szükség esetén a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodik. A meteorológiai előrejelzéseket folyamatosan továbbítja az illetékes szerv megadott email címére tájékoztatás jelleggel.

SÁRGA (első szintű) riasztás esetén:

Mérlegeli a riasztás adatait, figyelemmel a katasztrófavédelmi igazgatóság javaslataira, utasításaira.

NARANCS (második szintű) riasztás esetén:

Elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti az esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre.

PIROS (harmadfokú) riasztás esetén:

- dönt a rendezvény félbeszakításáról,
- elrendeli a rendezvény résztvevőinek tájékoztatását a hangosbemondón keresztül, figyelmezteti a veszélyhelyzetre,
- elrendeli a rendezvény veszélyeztetett területének kiürítését, elhagyását,
- tájékoztatja az intézkedésről a társ biztonsági szervezetek képviselőit.

A döntést úgy kell meghozni, hogy a rendezvény még a vihar megérkezése előtt 45-60 perccel beszüntethető, és a közönség nyugodt, biztonságos eltávozása biztosítható legyen.

A biztonsági szolgálat feladata:

Az összes lezárást azonnal megszüntetik, illetve minden menekülésre használható utat szabaddá tesznek, biztosítják a rendezvény helyszínéről a leggyorsabb távozást. A mellékletben szereplő beosztás alapján segítik a látogatóknak a rendezvény területének elhagyását.

A rendezvénytechnika személyzet feladata:

A terület kiürítésének elrendelése során: a közönség eltávozását követően gondoskodik az elektromos berendezések (színpadtechnika, a terület elhagyását követően a térhangosítás, biztonsági világítás, a villamos-energia ellátás, stb.) lekapcsolásáról, feszültség-mentesítéséről,

- a színpadtetőket leengedi,

- rögzíti, letakarja azokat a berendezéseket, felszerelési tárgyakat, amelyek a kialakult helyzetben elszállításra nem kerülhetnek,

- a kijelölt gyülekezőhelyre vonul, és a továbbiakban a felelős szervező utasításai szerint jár el.

A szervező műszaki személyzete feladata:

- a rendezvénysátrakat lezárja,

- a szélnek különösen kitett helyen lévő kordonkorlátokat lefekteti,

- a kifüggesztett nagyméretű molinókat leszereli.

A rendezvényre kitelepült kereskedelmi, szórakoztató, vendéglátó egységek vezetőinek feladata:

- haladéktalanul beszüntetik a kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó tevékenységeiket,

- az elektromos berendezéseket áramtalanítják, feszültségmentesítik,

- a kirakott ülőbútorokat (műanyag székek, asztalok, sörpadok) begyűjtik, összerakják, lekötik, hogy azokat a viharos szél ne ragadja fel és sodorja el.

- a veszélyeztetett területet elhagyják.

8. ELJÁRÓ HATÓSÁG, SZERV

8.1. Elérhetőségek

Területileg illetékes Rendőrkapitányság:

Abai Rendőrőrs (8127 Aba, Rákóczi utca 12.) Körzeti megbízott +36-70/682-4991

Területileg illetékes Mentőszolgálat:

Országos Mentőszolgálat Abai Mentőállomása (8127 Aba, Béke tér 7.)

Tel.: 112, 104

Területileg illetékes Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ügyelete:

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 2.)

Tel.: +3622512150

Területileg illetékes Hivatásos Tűzoltóság:

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága (7000 Sárbogárd, Tury Miklós utca 12.)

Tel.: +3625510157

Területileg illetékes Tűzvédelmi Hatóság:

Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.)

Tel.: +36 22 795 603

8.2. Kapcsolattartás rendje

Tűzoltósági kapcsolattartó: Fodor Zoltán tűzoltó alezredes tűzoltóparancsnok (+36-20/221-9563)

Kormányhivatali (Tűzvédelmi és Iparbiztonsági) kapcsolattartó: Horváth Péter +36-22/795-600

Mentőszolgálati kapcsolattartó: Kröszl-Keszthelyi Szabolcs +36-30/718-3430

Időjárással kapcsolatos kapcsolattartó: Sándor Barbara +36-1/346-4701

Forgalomirányítási kapcsolattartó: Incze Csaba +36-30/947-2233

Rendőrségi kapcsolattartó: Körzeti megbízott +36-70/682-4991

9. PROGRAMTERV – ABA NAPOK

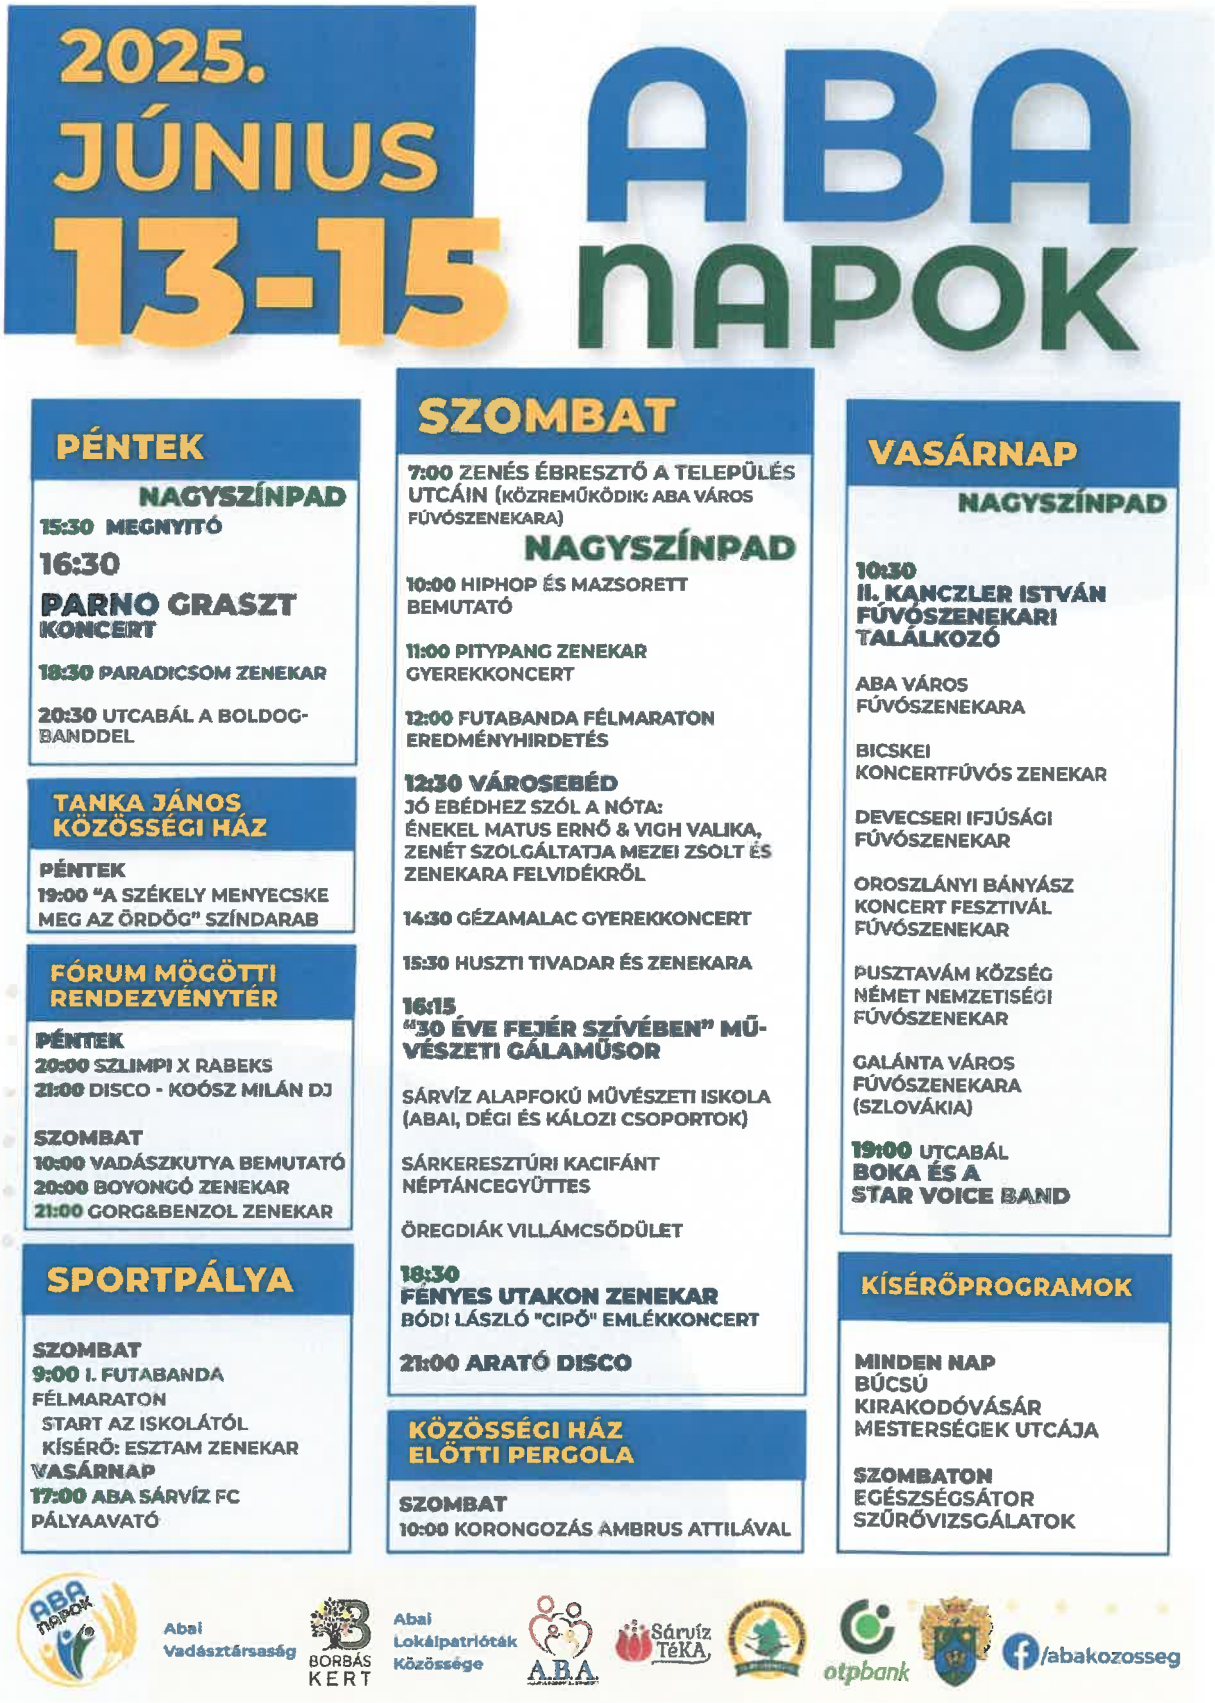

10. KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

A terület elhagyására meghatározott időtartam: 4 perc.

A területen tartózkodó személyek várható létszáma: 1100 fő.

A nézőtér nagysága: 370 m^2

Az első számítási metódust akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége kisebb, mint az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek oldalankénti összege, de nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

Haladási sebesség 2-3 közötti fő/m^2 kiürítendő létszámsűrűség figyelembevételével vízszintesen: 27,80 m/min.

Korrekciós tényezők:

- Szabadtéri rendezvény típusa: koncert, rock, disco – 1,0
- Napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény – 0,8
- Talaj típusa: füves terület, zöldterület – 0,9

a.) Minimális menekülési szélesség meghatározása:

Minimális menekülési szélesség = N/k*4min = 1100/65*4 = **4,23 méter**

b.) A kiürítendő személyek által képzett tömeg menekülésére számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélesség meghatározása:

Kezdeti szabad menekülési szélesség = **13 méter**

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

c.) A menekülésre figyelembe vett útvonalak oldalankénti szabad szélességének meghatározása

Oldalankénti szabad szélesség: **14,90 méter**

Megállapítható, hogy a kiürítendő személyek által képzett tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége (13 méter) kisebb, mint az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek oldalankénti összege (14,90 méter).

d.) Menekülési útvonalon történő számítás:

$V_{füves} = 27,80*0,8*0,9 = 20,016$ m/perc

$40/20,016=1,99$ min $< 4,00$ min

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

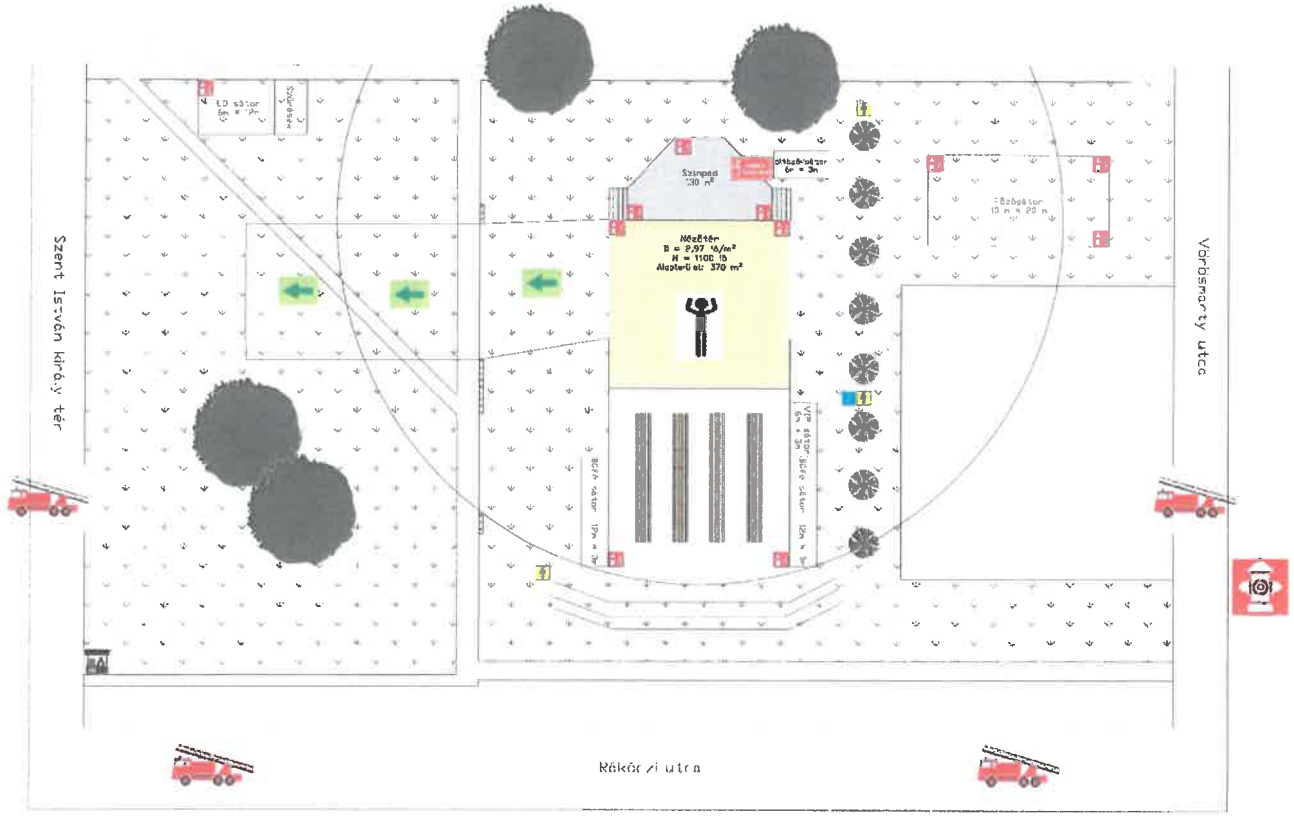

Jelmagyarázat

- Menekülésre figyelembe vett útvonal, menekülési útvonal
- áram vételi pont villamos kalocsa szekrény
- Veszélyforrás
- Vízvételi hely
- Tűzoltó gépjármű közlekedésére szolgáló út
- Hordozható tűzoltó készülék
- Rendezvénysátor fixen nyitott részel
- Veszélyforrás 40 méteres sugarú környezete
- Oltóvíz szerelési hely
- Tűzeseti főkapcsoló

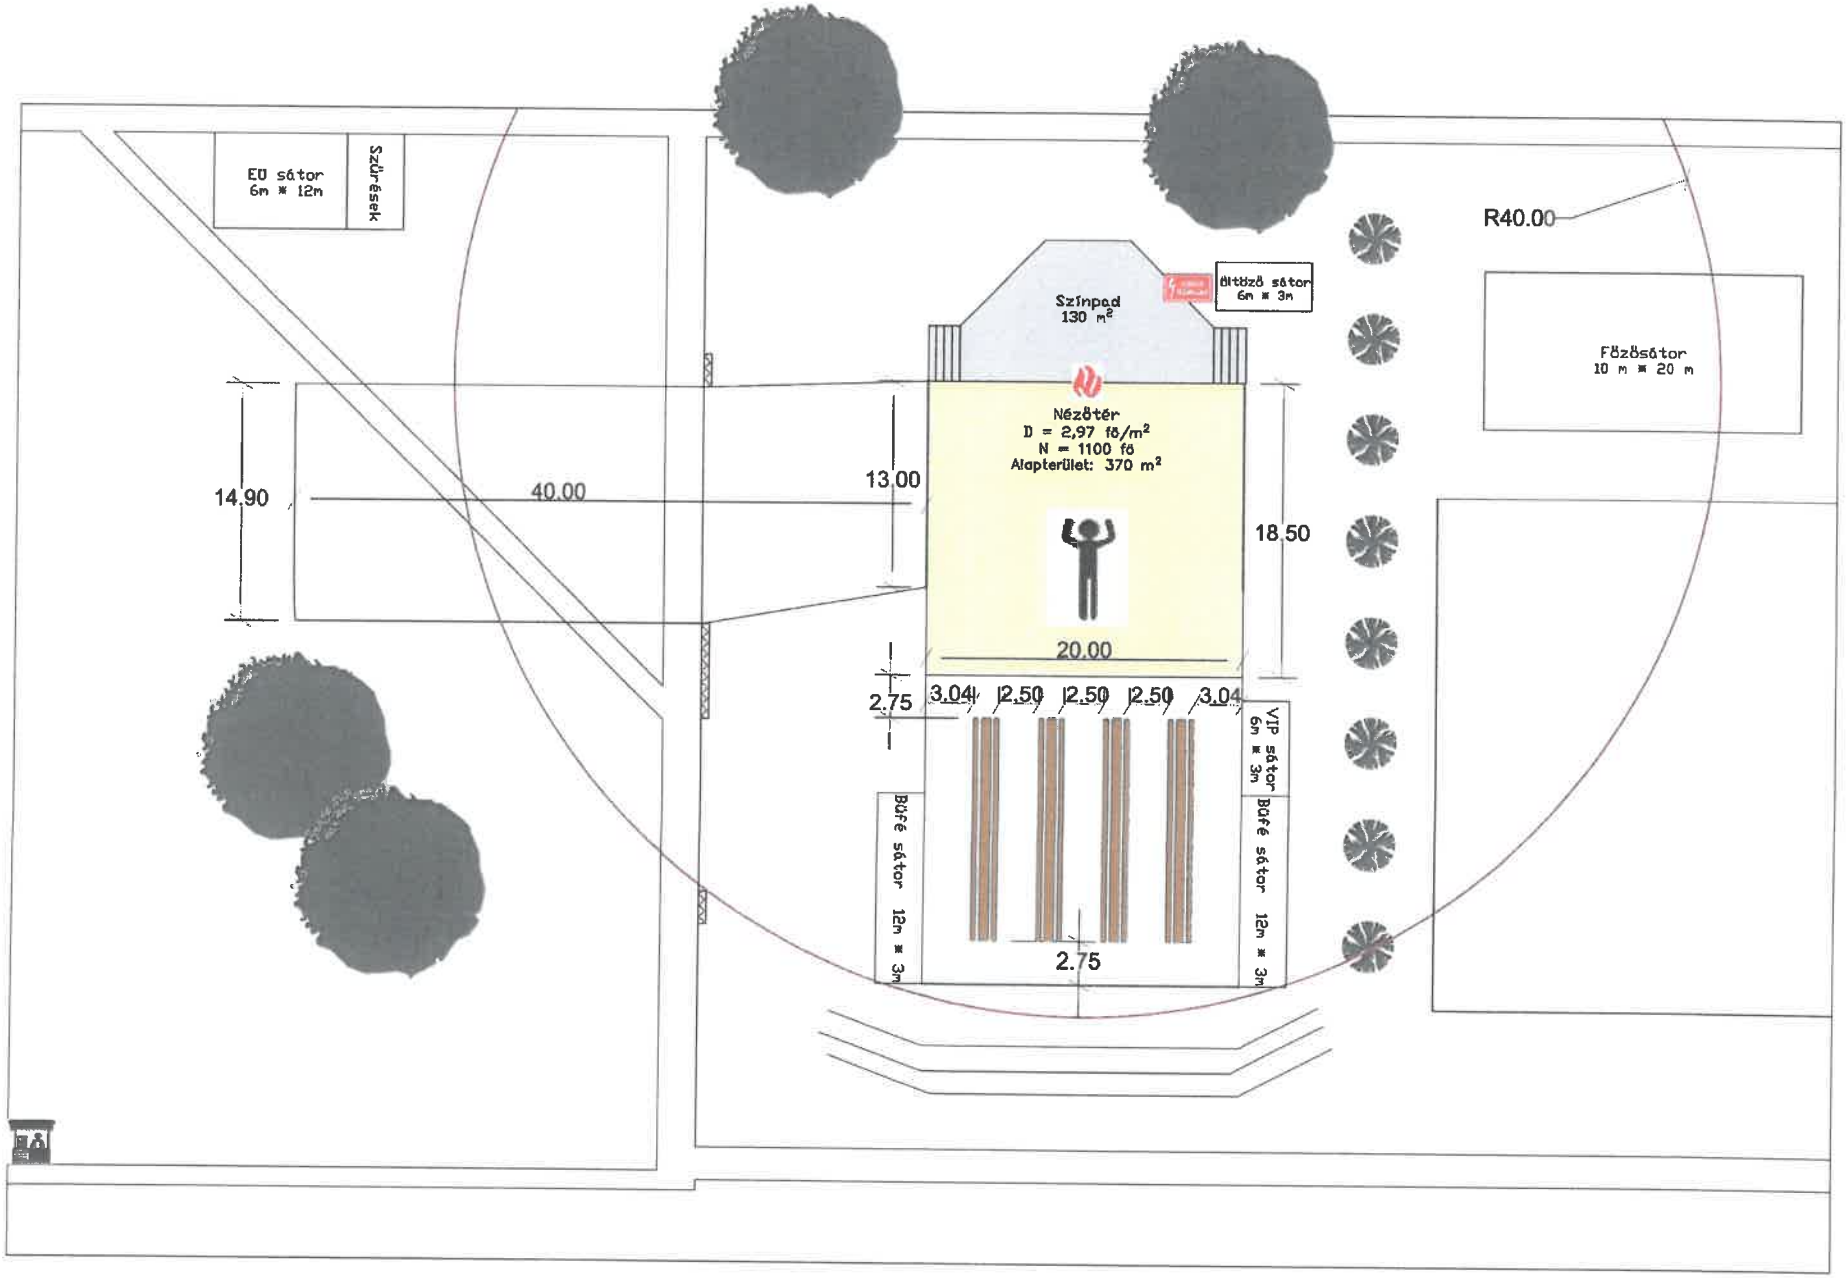
EÜ sátor
6m × 12m
Szürések
Színpad
130 m²
Áttűző sátor
6m × 3m
R40.00
Főzősátor
10 m × 20 m
Nézőtér
D = 2,97 fő/m²
N = 1100 fő
Alapterület: 370 m²
14.90
40.00
13.00
18.50
20.00
2.75
3.04
2.50
2.50
2.50
3.04
VIP sátor
6m × 3m
Büfé sátor 12m × 3m
Büfé sátor 12m × 3m
2.75

10.1. Kiürítés számítás – „kis" sátor

A terület elhagyására meghatározott időtartam: 1 perc.

A területen tartózkodó személyek várható létszáma: 300 fő.

A ponyvaszerkezetű sátorépítmény alapterülete: 200 m^2 (10m*20m)

A ponyvaszerkezetű sátor nettó alapterülete: 190 m^2

A ponyvaszerkezetű sátorban lévő vendégek létszámsűrűség: 1,5 fő/m^2

a) Ponyvaszerkezetű építmény szükséges szabad nyílásfelületének meghatározása:
Szükséges szabad nyílásfelület: 300/(41,7*1)=7,19 méter

b) Ponyvaszerkezetű építmény útvonalhossz alapján történő kiürítése a kijárattól lévő legtávolabbi ponttól:
Kiürítés útvonalhossz alapján: 20/29=0,69 min < 1 min

A kapott érték kisebb, mint 1 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

11. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET FELADATA ŐRHELYEK SZERINT TŰZRIADÓ VAGY HAVARIA ESETÉN

Sorszám	Őrhely megnevezése	Feladatkör veszély esetén	Név
1.	Színpad	Tűz esetén áramtalanítás, tűzoltóság értesítése	
2.	Színpad	vészkijárat: menekítés elősegítése	
3.	Színpad	vészkijárat: menekítés elősegítése	
4.	Színpad	vészkijárat: menekítés elősegítése	
5.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
6.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
7.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
8.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
9.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
10.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
11.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
12.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
13.			
14.			
15.			

12. BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT VÉSZ-ÉS KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSÉRE

Fellépők, meghívott vendégek részére az Információs Levélhez csatolva, illetve linkelve. Tájékoztatónk legelején felhívjuk a kedves résztvevőink figyelmét, hogy a rendezvény napjára, az Országos Meteorológiai Szolgálat által előre jelzett időjárási viszonyokat komolyan vegyék figyelembe és nagy odafigyeléssel készüljenek fel az eseményen való részvételre. A továbbiakban, kérjük, olvassák el a rendezvényre vonatkozó Biztonsági Intézkedést (jelen dokumentum), mely hasznos információkat tartalmaz a rendezvényen való biztonságos részvétel szempontjából.

Mit nevezünk katasztrófa helyzetnek?

Olyan szélsősége időjárási és egyéb körülmények bekövetkeztét, amely súlyosan veszélyezteti a rendezvényen résztvevők testi épségét. Ilyenek pl. az orkán erejű szél (100 km/h-t elérő vagy meghaladó sebességű hurrikán, esetleg tornádó), a földrengés, a nagy csapadéktartalommal érkező kiadós vihar, a tűzeset, illetve a túlságosan forró levegőhőmérséklet.

Mi a teendő katasztrófa helyzet esetén?

A rendezvényen részt vevők biztonsága érdekében mindenki köteles a Rendezők, biztonsági személyzet utasításait betartani. A Rendezők utasításait a műsorvezető mondja be a színpadi hangosításon, illetve független hangosbemondón (Megafon) keresztül.

A Rendezők utasításait minden résztvevő a saját és környezetében levő személy biztonsága érdekében köteles betartani.

Az utasításokat pánikhangulat-keltés nélkül, lehetőség szerint higgadtan és a helyszínen levő rendezők irányítása mellett kell végrehajtani.

A felnőttek az esetleges kimenekítés során szükség szerint elsőbbséget kell, hogy adjanak a kisgyermekeknek, gyermekeknek és a mozgásukban korlátozott, esetleg láthatóan beteg vagy rossz egészségi állapotban levőknek, valamint a hölgyeknek.

12.1.Mi a teendő hurrikán, tornádó, tomboló vihar esetén?

A Rendezők utasításai szerint a területen lévő vendégeknek a programokban való részvételt, étkezést és mindennemű, a rendezvény normál menetéhez kapcsolódó tevékenységet abba kell hagyniuk és a vendéglátó illetve szórakoztató sátrakat, majd a rendezvény területét - a helyben segítő rendezők és biztonsági személyek (Biztonsági Szolgálat munkatársai) - irányítása mellett el kell hagyniuk. E tekintetben elsősorban a Rendezők utasításai szerinti helyszínekre, szabad területekre vonulnak a vendégek. A létesítmény négy oldalról körbejárható, valamennyi oldalon legalább 6 méter szélességű út áll rendelkezésre a rendezvény területének elhagyásához.

A sátrak, illetve fás területek elhagyása után minden vendég a szabadteret körülvevő utak felé haladjon a kiépített útvonalakon.

A katasztrófahelyzet elmúlását a Rendezők jelentik be. Ameddig ez nem történik meg, a területre a résztvevők nem mehetnek vissza.

12.2.Mi a teendő tűz esetén?

A tűz szabadtéren szabályozatlanul és gyorsan terjedhet, különösen nagy szél esetén. A hőhatás figyelembevételével a tűz életveszélyes égési sérüléseket okozhat. Tűz észlelésekor a tüzet észlelő vendég a tőle állampolgárként elvárható módon lokalizálja a keletkezett tüzet és azonnal értesítse a legközelebbi szolgálatot teljesítő rendezőt és/vagy biztonsági személyt, aki a készenlétben tartott levő porral oltó készülékkel szakszerűen oltani kezdi a tüzet és rádión értesíti a **biztonsági személyzet vezetőjét.**

12.3. Mi a teendő baleset, rosszullét, ájulás, megbetegedés vagy bárminemű egészségügyi probléma esetén?

Amennyiben a rászorult eszméleténél van és járóképes, úgy kérjük, keresse fel a legközelebbi szolgálatot teljesítő ügyeletest, szervezőt és kérjen segítséget (a rendezvény területén 1 db elsősegélynyújtó sátrat állítunk fel és bocsátunk vendégeink rendelkezésére, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően 1db esetkocsi kerül biztosításra). Az ott szolgálatot teljesítő munkatársunk értesíti

a területen készenlétben állomásozó mentőszolgálatot. Szükség esetén a Mentőegységek azonnal a helyszínre érkeznek és megkezdik a rászorult ellátását.

Amennyiben a rászorult nincs abban a helyzetben, hogy saját maga intézkedjék a segélykérésről, a hozzá legközelebb levő vendég köteles a legközelebbi rendezőhöz és/vagy biztonsági emberhez fordulni segítségért.

Balesetet szenvedett, magatehetetlen, esetleg ájult sérültet megmozdítani tilos! Szükség esetén, szájon át történő lélegeztetést alkalmazhat az elsősegélyadásban jártas vendég.

Rosszullét következtében ájult rászorultat az elsősegélyben jártas személyek stabil oldalfekvő helyzetbe tehetik majd szükség szerint szájon át történő lélegeztetést alkalmazhatnak, míg társuk ezzel párhuzamosan értesíti a készenlétben álló mentőegységeket a helyzetről.

12.4.Mi a teendő másodfokú, vagy magasabb fokozatú hőségriadó esetén?

Időközönként a látogatók figyelmének felhívása. Rosszullét, napszúrásos tünetek, kiszáradás érzete esetén forduljon a területen tartózkodó mentőegységekhez a szervezők segítségével.

13. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA

a/1 A tervezett rendezvény megnevezése

„Aba Napok"

a/2 A tervezett rendezvény rendeltetése

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szerinti alkalmi, zenés-táncos rendezvény.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerint szabadtéri rendezvény.

a/3 A tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai

Alkalmi, zenés táncos szabadtéri rendezvény.

2025. június 13. (péntek) 15:00 órától – 2025. június 14. (szombat) 03:00 óráig, valamint 2025. június 14. (szombat) 18:00 órától – 2025. június 15. (vasárnap) 03:00 óráig.

b/1 A rendezvény szervezőjének neve

Aba Város Önkormányzata (8127 Aba, Rákóczi u. 12.)

b/2 A képviseletére jogosult személy neve, elérhetősége

- Képliné Molnár Ildikó polgármester +36-30/172-0313 (elsődleges)
- Incze Csaba alpolgármester +36-30/947-2233 (másodlagos)

c/1 A dokumentáció készítőjének neve, elérhetősége

Kővágó Dezső (+36202945823)

d/1 A tervezett rendezvénynek hely adó területre vonatkozó adatok, méretek

- 8127 Aba, Szent István király tér
- 8127 Aba, Rákóczi utca 4/A.
- 8127 Aba. Rákóczi utca 4/B.

(1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.)

A rendezvény területe: 6.000 m2, Nézőtér területe: 370 m2, Színpad területe: 130 m2

e/1 A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve, elérhetősége

1. Bondurant Kft. (8000 Székesfehérvár, 020588/231 hrsz.)

Kapcsolattartó: Nyárándi Milán +36-30/725-0098

f/1 A biztonsági személyzet létszáma

12 fő biztonsági személyzet (vagyonvédelmi szolgálat) az alábbiak szerint:

A rendezvény időpontja / létszám:

- 2025. 06. 13. 15:00 órától 2025. 06. 14. 03:00 óráig 12 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 14. 03:00 órától 2025. 06. 14. 08:00 óráig 2 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 14. 12:00 órától 2025. 06. 15. 03:00 óráig 12 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 15. 18:00 órától 2025. 06. 15. 08:00 óráig 2 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 15. 18:00 órától 2025. 06. 16. 01:00 óráig 4 fő vagyonvédelmi szolgálat.

f/2 A biztonsági személyzetet irányító személy neve, elérhetősége

Nyárándi Milán +36-30/725-0098

f/3 A rendezvény tűzvédelmi felelős neve, elérhetősége

Képliné Molnár Ildikó polgármester (tűzvédelmi felelős)

g/1 A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálatszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képesítései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a rendezvény területétől kb. 20 kilométerre található.

h/1 Tűzijáték

A rendezvényen tűzijáték nem lesz.

i/1 A szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai

A szolgálati helyükön biztosítják a rendezvényt. A rendőri erőkkel együttműködnek. Tűz esetén – az esetleges áramtalanítás után – a tűzoltást megkezdik. Veszélyhelyzetben a biztonsági vezető utasításai szerint részt vesznek a mentési folyamatban. A biztonsági vezetőnek jelentik az esetlegese rendkívüli eseményeket. A biztonsági terv tartalmát megismerik, illetve munkájuk során maradéktalanul betartják. Megakadályozzák, hogy a rendezvény területén biztonságra veszélyes rendbontás történjen. Folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a vendégek ne vigyenek be a rendezvény területére, biztonságra veszélyes eszközt, eszközöket. Rendbontás esetén azonnal jelentést tesznek a biztonsági vezetőnek és intézkednek, szükség esetén segítséget kérnek a beavatkozáshoz. Pánik esetén azonnal az összes lezárást megszüntetik, illetve minden menekülésre használható utat szabaddá tesznek, biztosítják a rendezvény helyszínéről a leggyorsabb távozást. Tűz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a tűzoltóság ügyeletére az eseményt. Elsőként a hivatásos tűzoltóságot riasztja rádión, valamint riasztja a rendezvény területén tartózkodókat a helyileg lehetséges módon a kiürítés végrehajtása céljából. Szolgálati feladatának végzése során tudomására jutott tűz esetén meggyőződik személyesen, vagy megbízottja által arról, hogy nem téves jelzés történt-e, amennyiben igen, arról az érintetteket azonnal tájékoztatja. A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzi(k) a helyszínt („járőrözik"), valamint tűz keletkezése esetén az elvárható módon (és a rendelkezésére álló tűzvédelmi eszközökkel) beavatkozik(nak). A beavatkozás során használt tűzvédelmi berendezések a rendezvény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek. A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rendezvényterületén egyidejűleg tartózkodók létszámát. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása.

j/1 Az állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, megfelelőségének igazolása

A Szent István király téren (1135/10 hrsz.) felállításra kerül:

- 1 db főzősátor (10X20M),
- 1 db egészségügyi sátor (6X12M),
- 1 db VIP sátor (3X6 m),
- 2 db büfé sátor (12x3m)

- 1 db öltöző sátor (6x3m),
- 1 db rendezvénysátor („nagy sátor") – 18,5X20 m nézőtér és 21,5x20 m padozott tér
- 1 db „kis sátor" a Közösségi ház mellett (10x20m)
- 1 db árus sátor a Közösségi ház mellett (3x20m)

A rendezvény területén a fenti ponyvaszerkezetű építmények kerülnek felállításra, melyek megfelelnek az OTSZ 69. pontjában meghatározott követelményeknek.

k/1 A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv

Szabadtéri rendezvény területén vízszintes haladási irányokkal el lehet hagyni. Menekülést akadályozó körülménynem található. A színpad előtti nézőtér esetlegesen gépjárművel is megközelíthető. A térkővel borított útburkolat részben füvel borított útvonalon érhető el. A menekülésben korlátozott látogatókat csak kísérővel együtt engedhetőek be a rendezvény területére. Koncertek ideje alatt az elsődleges tervezett elhelyezésük a színpadtól Nyugati irányban (térköves járda felületen). Megvalósulását a biztonsági személyzet figyelemmel kíséri.

l/1 tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:

- a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.
- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a 107-es telefonszámon

A Tűzoltóságnak az olyan tűzesetet is be kell jelenteni, melyet a közreműködésük nélkül eloltottak. A felügyelő biztonsági személyzet irányítását tűz- és kiürítés esetén Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóságának helyszínre érkezéséig a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) végzi(k). A felügyelő biztonsági személyzet a vendégektől egyértelműen megkülönböztethető, mindenki számára rendezői karszalag, illetve a hovatartozásának megfelelő ruházat viselése

kötelező. A biztonsági személyzet minden tagjának részesülni kell tűzvédelmi oktatásban mely során meg kell ismerniük jelen dokumentációban foglaltakat.

I/2 a rendezvény területén tartózkodók riasztása

A tüzet vagy rendkívüli eseményt először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más eszköz (hangosbeszélő) igénybevételével a környezetét riasztani. A tűz észlelése esetén hangjelzéssel – ki hangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve – a rendezvény területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni a szabadtér kiürítését.

I/3 a rendezvény kiürítése, személyek mentése

Életveszély esetén a veszélyeztetett személyek mentését, valamint az elsősegélynyújtást azonnal meg kell kezdeni. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása. Az irányítás szóban, illetve kézi elemlámpa fényeivel, valamint a világító vagy utánvilágító - biztonsági jelek alkalmazásával történik, figyelembe véve a kihelyezett biztonsági jeleket. A kézi elemlámpa fényének használata során inkább az irányjelzés dominál. A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet a riasztás idején elfoglalja a számára meghatározott felállítási helyét. A felállítási helyek meghatározása a kiürítés irányíthatóságának figyelembevételével történik. A színpad nézőterén tartózkodókat annak 40 méteres körzetén kívülre való menekítésben közreműködnek a kijelölt útvonalak mentén. Menekítés során fokozott figyelmet kell fordítani a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyre. Ezen személyek csak kísérővel léphetnek be a rendezvény területére. Részletes feladat meghatározás a biztonsági személyzet vezetője részéről szükséges.

m/1 a tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:

- a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.

- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a 107-es telefonszámon

m/2 a tűzoltási és műszaki mentési feladatok

A rendezvényt biztosító személyeknek ismernie kell a tűzoltóeszközök elhelyezését és használatának módját. A területen a rendezvény idejére megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá éghető folyadék tüzének vízzel történő oltása! A tűz jelzésével egy időben – amennyiben az a testi épség vagy az élet veszélyeztetése nélkül megvalósítható – el kell zárni a közműveket áramtalanítani kell és hozzá kell kezdeni a tűz oltásához a rendelkezésre álló felszerelésekkel. A közművek újbóli megnyitására, csak a tűzoltóság tűzoltás vezetője adhat utasítást! A mentési munka alkalmával a megmentett javak megfelelő biztonságú távolságra kell szállítani, és gondoskodni kell azok őrzéséről. A tűzvizsgálat befejezéséig a káreset helyét változatlanuk kell hagyni.

n/1 A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével

A rendezvény helyszínén elektromos elosztó szekrények helyezkednek el. Az elektromos elosztó szekrényekből villamos szakember által végrehajtott szereléssel (MSZ 2364 szerint) kerülnek csatlakoztatásra a mobil elosztók, melyek rendelkeznek áramtalanító kapcsolóval. Az áramtalanítási lehetőségek időt állóan jelölésre kerülnek. A villamos kivitelezésről (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak alapján) felülvizsgálati jegyzőkönyv készül, melyet a tűzvédelmi hatóság felé be kell nyújtani.

A színpad és az előtte lévő rendezvénysátor áramtalanítása, tűzeseti lekapcsolási lehetősége a színpad jobb hátsó-külső részén van kialakítva, biztonsági jelekkel ellátva.

o/1 a menekülés irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei

1200x600 mm méretű menekülési útirányjelző biztonsági jelek kerülnek kihelyezésre 2,5-3 méter magasságban. A biztonsági jelek száma úgy kerül meghatározásra, hogy a rendezvény területéről legalább egy minden esetben látható legyen, mely egyértelmű tájékoztatást nyújt a látogatók részére. A biztonsági jelek megvilágítása, napnyugta utáni időszakban hálózattól független áramforrásról működő világítással kerül biztosításra.

p/1 amennyiben létesült, a tartalék-energiaellátás módját, és áthidalási idejének számítása

A tartalék energiaellátást a szervező nem kíván biztosítani. Estleges áramkimaradás esetén a biztonsági jelek megfelelő iránymutatást nyújtanak a menekülő látogatók számára. Kiegészítésként a terület méretéhez meghatározott 2 db megafon kerül elhelyezésre a biztonsági személyzetnél. Továbbá a biztonsági személyzet minden tagja rendelkezik elemlámpával.

q/1 a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása

A rendezvény környezetében nem helyezkedik el olyan épület, építmény, amikre a rendezvény veszélyt jelentene, valamint veszélyforrást jelentő létesítmény a rendezvény környezetében nem található.

r/1 a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása

A színpadnál kerül kialakításra a rendezvény teljes területén hallható hangosító berendezés. Esetleges áramszünet esetén a biztonsági személyzetnél elhelyezendő 2 db megafon segítségével került biztosításra a látogatók folyamatos tájékoztatása.

s/1 a rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásban)

A maximális létszám 1100 főben került meghatározásra a rendező részéről. A rendezvény terület ekkora létszámra kerül berendezésre. A nagyszínpad előtti nézőtér létszámsűrűsége: 2,5 fő/m2.

t/1 annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében

A biztonsági személyzet tőle elvárható módon ellenőrzi a rendezvény területén egyidejűleg tartózkodó látogatók létszámát. Az ellenőrzést megnehezíti, hogy a rendezvény szabadon látogatható, kordonnal nem kerül lehatárolásra.

u/1 a kiürítés megfelelőségének igazolása: a kiürítés számítás, vagy a kiürítést igazoló szimuláció dokumentációja amennyiben nem az irányelvben meghatározott módon történik a rendezvény terület, rendezvény helyszín kialakítása

Az engedélyezési dokumentáció része a kiürítés számítás, mely igazolja a kiürítés megfelelőségét.

v/1 a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete

- Színpad 130 m2
- Rendezvénysátor („nagy sátor") – 18,5X20 m nézőtér és 21,5x20 m padozott rész 800 m^2
- Egyéb (büfé, VIP, főző, öltöző) sátrak 290 m2

w/1 a rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás

A készenlétben tartott tűzoltó készülékekről az üzemeltetője nyilvántartást vezet, melynek meglétét az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába ellenőrzés keretében bemutat. Színpad védelmére minimum 3 db 6 kg-os 34A oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel. Ponyva szerkezetű építmények védelmére minden megkezdett 100 m^2 után 1 db db 6 kg töltettömegű minimum 34A 183B C oltásteljesítményű tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel

- Öltözők, iroda konténerekben 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó
- A vendéglátó egységek területén egységenként 1 db 6 kg-os porral oltó
- Egyéb területekre az engedélyekben foglaltaknak megfelelő mennyiségű és oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

x/1 a PB-gáz palackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása

A kereskedelmi egységek, vendégárusok, továbbá a pörkölt fesztiválon főző csapatok sütéshez, főzéshez, melegítéshez PB-gáz palackot használnak. Az egységek pontos listájának tisztázása folyamatban van, mely legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt összegyűjtésre kerül és az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába benyújtásra kerül.

14. MELLÉKLETEK

1.számú melléklet – Tűzvédelmi oktatás

Sorszám: .....

Oktatás helye: .....

Oktatás időpontja: 2025. év ..... hó ..... nap

Oktatásra kötelezettek száma: .....fő

Oktatáson résztvevők száma: ..... fő

Oktatást végző neve: .....

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

□ előzetes (alap) oktatás □ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

□ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

□ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek

(biztonsági személyzet);

□ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek (tűzoltó személyzet);

□ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek (saját és külső szervezet esetén egyaránt).

□ egyéb személyek (.....)

Rendkívüli oktatás oka:

.....

.....

Az oktatás rövid tartalma, tárgya:

.....

.....

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....

oktatást végző aláírása

A ..... sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete

Sorszám	*Név*	*Aláírás*	*Megjegyzés*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			

2. számú melléklet – Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedély

Sorszám: .....

Munkavégzés helye:

.....

.....

Munkavégzés időpontja:.....év .....hó .....nap .....órától

(tervezett) .....év .....hó .....nap .....óráig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....

.....

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül

irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

.....

.....

A munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszabály szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása,

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket

biztosítom:

□ porral oltó □ CO2 oltó □ habbal oltó □ gázzal oltó □ vízzel oltó

Darabszám: .....

Oltásteljesítmény: .....

Töltettömeg: .....

Egyéb felszerelés: .....

A munka kezdésétől annak befejezéséig

□ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok

□ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

.....

.....

.....

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a 20….. év……..…… hó …….. nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos munkavégzés érdekében, **az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg**:

.....

.....

.....

Kelt, ……..., ……év …….. hó …… nap

.....

feltételeket meghatározó személy aláírása

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi: igen / nem

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/ megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan **az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg**:

.....

.....

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....

Létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Alulírott....., nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül

irányító személy felé jelzem.

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....

Munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Alulírott .....

..... nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt

feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....

felügyeletet ellátók aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):

.....

.....

.....

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

.....

.....

.....

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása

.....

.....

.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....

utasítást adó, irányító személy aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....	.....
munkaterületet átadó	létesítmény vezetője, vagy megbízottja

3. számú melléklet – Pb gázpalack használati szabályai

A használati szabályok az „Aba Napok" elnevezésű, 8127 Aba, Szent István király tér, Rákóczi utca 4/A., Rákóczi utca 4/B. (1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.-ú) rendezvény területére látogató vendégekre, vendégárusokra terjed ki. A használati szabályok betartását a rendezvény szervezője, a biztonságért felelős személy, továbbá a tűzvédelmi hatóság, rendezvény ideje alatt ellenőrizheti.

- Megfelelő minősítéssel rendelkező, engedélyezett típusú, illetve kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és vagy fűtőberendezéseket szabad használni.
- A tüzelő és vagy fűtőberendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az üzemeltetés során a környezetben lévő éghető anyagokra gyújtási veszélyt ne jelentsenek, illetve csak a folytatott tevékenységhez (maximum napi mennyiség) szükséges tüzelőanyag, robbanásveszélyes, tűzveszélyes eszköz tartható közvetlen közelében.
- A szabadban tüzelés és a tűzveszélyes berendezés használatának helyszínén olyan eszközökkel, illetőleg felszerelésekkel - amelyekkel az esetleges tűzterjedése, illetve a tűz eloltása megoldható – rendelkezni kell.
- Az üzemeltetett tüzelőberendezést nem hagyhatják őrizetlenül
- A tűzveszélyes berendezéseket a használat után üzemen kívül kell helyezni (nyílt láng esetében azt eloltani).
- A tűzveszélyes berendezéseket használó személyzetnek a megfelelő tűvédelmi oktatásban kell részesülni.
- A tevékenységhez használt nyílt láng és a tüzelőberendezések a környezetre tűz és vagy robbanásveszélyt nem jelentenek.
- A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközöknek a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük.
- A rendezvényen tilos házilag utántöltött vagy átalakított gázpalackot használni.
- A rendezvényen tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni.
- Gázpalackokat nagy hőhatásnak és közvetlen napsütésnek kitenni tilos!
- Sátrakban tüzet rakni (kivéve gázfogyasztó berendezés) szigorúan TILOS!
- A rendezvény területén csak a felhasználás alatt álló gázpalackokat szabad tárolni.
- A használat alatt nem álló gázpalackokat a rendezvény területéről el kell távolítani.
- Gázpalack csere idején 1db 6kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani a csere helyszínén.

- Minden 25 főzőhelyre legalább 1 db 6 kg-os ABC típusú tűzoltó készüléket kell készenlétbe tartani, továbbá a kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100m2 után 1 db 34A 183B C oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készüléket kell hozzáférhető helyen készenlétben tartani.
- A rendezvény területén kívül tárolt gázpalackokat közvetlen hőhatásnak, napfénysugárzásnak kitenni tilos!
- A tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Vendéglátó ipari helyiségekben/standokon propán-bután gázpalackot csak a vonatkozó szabványban rögzítettek szerint szabad tárolni, szállítani és használni.
- A palack más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 méterre, a fogyasztó készüléktől pedig legalább 1,3 méterre legyen, hőmérséklete 40 OC foknál ne legyen nagyobb.
- Propán-bután gáz a levegőnél nehezebb gáz. A gázpalackokat és a gázfogyasztó berendezéseket a talajszint alatti műtárgytól, ároktól minimum 5 m-es távolságra kell elhelyezni.
- A gázfogyasztó berendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre bízható.
- Amennyiben valaki tüzet észlel, azonnal jelezni kell a rendezvény biztonságért, biztosításáért felelős személyeknek, tűzoltóságnak. Tájékoztatás során ki kell térni a Pb-gázpalack esetleges jelenlétére.
- A palackok tárolásánál és használatánál gondoskodni kell a hatékony szellőztetésről, a robbanóképes közeg kialakulásának megelőzése érdekében.