TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

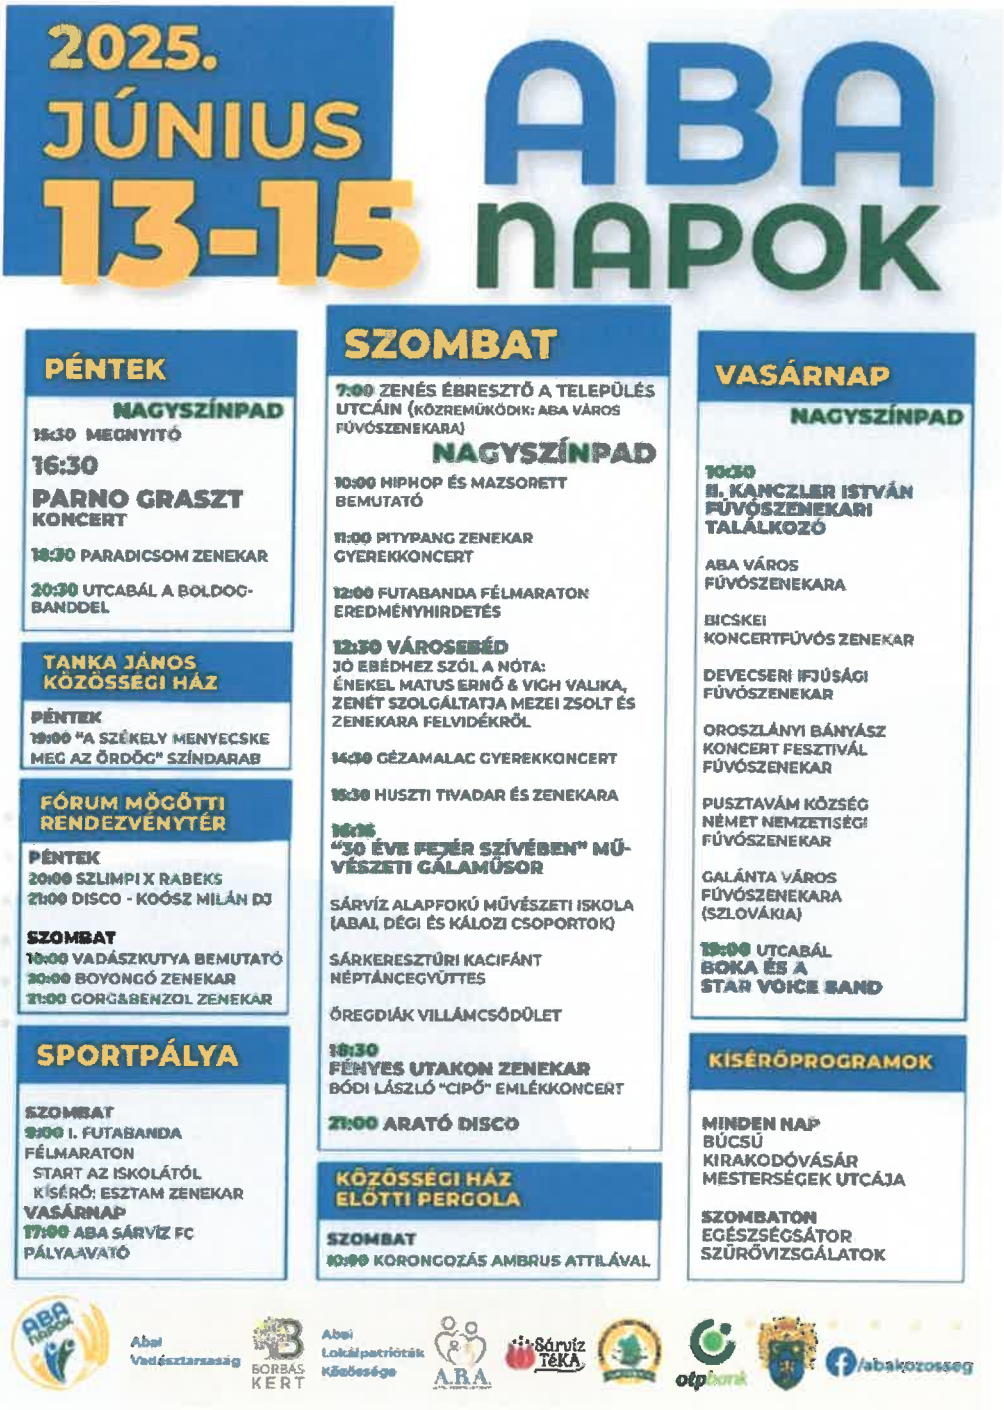

Szabadtéri rendezvény – ABA NAPOK

2025.06.13. – 2025.06.15.

A dokumentáció az alábbi helyszínekre készült:

8127 Aba, Szent István király tér

8127 Aba, Rákóczi utca 4/A.

8127 Aba. Rákóczi utca 4/B.

(1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.)

Készítette:

Kővágó Dezső e.v.
7000 Sárbogárd,
Rózsa utca 7. A ép.
Adószám: 45708817-1-27
Nyilv.tart.szám: 58294211

.....

Kővágó Dezső egyéni vállalkozó
+36 20 294 5823
kovago.dezso@gmail.com

Tűzvédelmi szakmai képesítést igazoló dokumentum egyedi azonosítói:

Kiállító intézmény neve: BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
Kiállító intézmény címe: 1033 Budapest, Laktanya utca 33.
Dokumentum száma: PT D 0140482 III./1-11/1999 Műszaki Kar
Szakmai képesítés megnevezése: Tűzoltó (OKJ 32891501)
Kiállítás dátuma: 1999. január 22.

Kiállító intézmény neve: Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar
Kiállító intézmény címe: 7624 Pécs, Boszorkány út 2.
Dokumentum száma: PT H 000200 138/2006.
Szakmai képesítés megnevezése: Műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirány
Kiállítás dátuma: 2006. június 13.

Munkavédelmi szakmai képesítést igazoló dokumentum egyedi azonosítói:

Kiállító intézmény neve: Kiskunhalasi Siker Vizsgaközpont
Kiállító intézmény címe: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 1.
Dokumentum száma: CXK A 0178733 KV2024/2497-15
Tanúsítvány száma: T/2024/206332-1
Szakmai képesítés megnevezése: Munkavédelmi előadó
Kiállítás dátuma: 2024. július 7.

Készítés dátuma: **2025. június 2.**

Hatályos: **2025. június 13-tól**

A tűzvédelmi szabályzatot kiadom, valamint a kötelező betartását elrendelem:

ABA VÁROS * POLGÁRMESTERE *

.....

Képliné Molnár Ildikó
Polgármester

Tartalom

1. Tűzvédelmi szabályzat 5

1.1. Jogszabályi háttér 5

1.2. Tűzvédelmi szabályzat hatálya 8

1.2.1. A Tűzvédelmi szabályzat területi hatálya 9

1.2.2. A Tűzvédelmi szabályzat időbeni hatálya 9

1.2.3. A Tűzvédelmi szabályzat személy hatálya 9

2. A rendezvény szervezőjének tűzvédelmi szervezete és feladatai 10

2.1. A tűzvédelmi szervezet feladatai 10

2.1.1. A rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai 10

2.1.2. A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai 11

2.1.3. A dolgozók tűzvédelmi feladatai 11

3. A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok 13

3.1. Dohányzás 13

3.2. Tűzveszélyes tevékenység 14

3.3. Villamos berendezések 15

3.4. Villám elleni védelem 17

3.5. Tűzoltó eszközök, készülékek 17

3.6. Tűzjelzés 19

4. Kiürítés számítás 21

4.1. Kiürítés számítás – színpad 21

4.2. Kiürítés számítás – „kis" sátor 25

5. Biztonsági személyzet feladata őrhelyek szerint tűzriadó vagy havaria esetén 26

6. Biztonsági szabályzat vész-és katasztrófahelyzetek kezelésére 27

6.1. Mi a teendő hurrikán, tornádó, tomboló vihar esetén? 28

6.2. Mi a teendő tűz esetén? 28

6.3. Mi a teendő baleset, rosszullét, ájulás, megbetegedés vagy bárminemű egészségügyi probléma esetén? 28

6.4. Mi a teendő másodfokú, vagy magasabb fokozatú hőségriadó esetén? 29

7. Tűzvédelmi előírások, biztonsági intézkedések dokumentációja 30

8. Mellékletek 38

1. számú melléklet – Tűzvédelmi oktatás 38

2. számú melléklet – Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedély 41

3. számú melléklet – Pb gázpalack használati szabályai 46

1. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

1.1. Jogszabályi háttér

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Törvény) 19. § alapján: *„A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak, az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. Az előzőekben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák."*

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 2. § szerint a tűzvédelmi szabályzatnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia:

a) a tűzvédelmi feladatot ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit,

b) a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére vonatkozó szabályokat,

c) a tevékenységre és a tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,

d) a rendszeres és az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzésének szabályait,

e) a tűzvédelmi ismeretekkel, a tűzvédelmi oktatással, a tűzvédelmi berendezések kezelésének, tűzvédelmi eszközök használatának elsajátításával kapcsolatos feladatokat,

f) a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket,

g) a tűzriadó terv hiányában a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, a végrehajtásért felelős beosztásokat,

h) a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának szabályait,

i) a tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt épület, épületrész 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségei esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképességet, valamint a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét,

j) a tűzvédelmi szabályzat készítőjének nevét és elérhetőségét, a készítő aláírását, a készítés dátumát, a készítő jogszabályban meghatározott tűzvédelmi szakmai képesítését igazoló dokumentumot kiállító intézmény nevét, a dokumentum számát, a szakmai képesítés megnevezését, a kiállítás dátumát.

A BM rendelet 3.§ alapján: *„A tűzvédelmi szabályzat mellékletét képező tűzriadó tervet kell készíteni a) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására, foglalkoztatására szolgáló rendeltetés esetén,*

b) oktatási intézmény esetén, ha annak megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

c) ha a szabályzat készítésére kötelezett által üzemeltetett, bérelt vagy más jogcímen használt épület, épületrész tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat,

d) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshely esetén,

e) olyan épület, épületrész, szabadtér esetén, ahol 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítása, feldolgozása, tárolása történik, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő."

A tűzriadó terv tartalmazza:

a) az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épületrész, épület, szabadtér elhagyásának módját,

b) a tűz esetén végrehajtandó feladatokat és viselkedési szabályokat, különös tekintettel

ba) a tűzoltóság riasztásának módjára, a tűzjelzésre,

bb) a veszélyeztetett személyek értesítésére, riasztására,

bc) a kiürítésre, mentésre,

bd) a tűz oltására, a tűzvédelmi eszközök, berendezések kezelésére,

be) a technológiai folyamattal összefüggő feladatokra és a közművek elzárására vonatkozó szabályokra,

c) a végrehajtásért felelős beosztásokat,

d) a veszélyforrások megnevezését, utalással a védekezési szabályokra,

e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait

ea) a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések, eszközök,

eb) a központi elzárók, kapcsolók,

ec) a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyag tároló helyek,

ed) a d) pont szerinti veszélyforrások,

ee) a kiürítési útvonalak és

ef) a helyiségek esetében a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7.§ (7) bekezdése alapján: *„Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult."*

A szabályzatban rögzítésre kerültek munkavállalók, munkáltatók, ügyfelek biztonságát szolgálja.

Képliné Molnár Ildikó – polgármester (rendezvény szervezője) kötelessége gondoskodni arról, hogy a munkavállalóik a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

A tűzvédelmi szabályzat fő célja, hogy az intézmény munkavállalói megismerjék, elsajátítsák azokat az alapvető, a tűzesetek megelőzéséhez szükséges tűzvédelmi használati és magatartási szabályokat, melyeket az élet-, és vagyonbiztonság érdekében az intézmény területén be kell tartaniuk, tartatniuk. Szabályzat másik fontos célja, hogy a felelős vezetők és beosztott dolgozók, megismerjék, és készség szintjén végrehajtsák a tűzesetkor szükséges alapvető feladataikat – tűzjelzés, helyi riasztás, műszaki intézkedések, tűzoltás megkezdése, személyek menekítése, ingóságok szervezett mentése, tűzoltó készülékek, eszközök, berendezések használata stb. - jelen szabályzat, vonatkozó fejezetében foglaltak szerint.

A közvetlen vezetők személyesen felelősek a szabályzatban foglalt tűzmegelőzési használati szabályok, rendelkezések végrehajtásáért, illetve a végrehajtás ellenőrzéséért. A tűzmegelőzési előírások betartása, betartatása állampolgári kötelesség.

1.2. Tűzvédelmi szabályzat hatálya

A tervezett rendezvénynek hely adó területre vonatkozó (8127 Aba, Szent István király tér, Rákóczi utca 4/A., Rákóczi utca 4/B. (1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.)) ingatlanokra, mint a rendezvény helyszínének helyt adó területre. A rendezvényen részt vevő teljes személyi állományára (vezetőkre, dolgozókra), valamint az alkalmazásban vagy más egyéb jogcímen itt dolgozókra. A rendezvény területén dolgozó külső, illetve ott bármilyen jogcímen tartózkodó személyekre. (pl. bérlők, vállalkozók, kivitelezők, vendégek, stb.) A tűzvédelmi szabályzat használati szabályait mindenkinek, aki az ingatlan területén tartózkodik, be kell tartania. A szabályzatban foglaltak megtartását, az önálló egységek és az illetékes vezetők és a szerződés alapján közreműködő külső társaságok területi vezetői ellen őrizni kötelesek. A tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat a tűzvédelmi oktatás keretében ismertetni kell, melyről részben írásos jegyzőkönyv készül, részben pedig a hangosbemondó eszközeivel kerül ismertetésre. Jelen tűzvédelmi szabályzat a fent nevezett ingatlanok területén városi rendezvény idejére, beleértve az építési és bontási munkákat vonatkozik, az érvényessége:

2025. június 13. (péntek) 15:00 órától – 2025. június 14. (szombat) 03:00 óráig, valamint 2025. június 14. (szombat) 18:00 órától – 2025. június 15. (vasárnap) 03:00 óráig.

1.2.1. A Tűzvédelmi szabályzat területi hatálya

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat területi hatálya kiterjed az 1.2 pontban meghatározott területekre, mely területeken a rendezvény megrendezésre kerül.

1.2.2. A Tűzvédelmi szabályzat időbeni hatálya

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat időbeni hatálya kiterjed a rendezvény teljes időtartamára.

1.2.3. A Tűzvédelmi szabályzat személy hatálya

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat személyi hatálya kiterjed a rendezvény területén munkát végzőkre, a rendezvény szervezésében résztvevőkre, valamint a rendezvény területére látogatókra.

2. A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK TŰZVÉDELMI SZERVEZETE ÉS FELADATAI

A tűz elleni védekezéssel kapcsolatos feladatok eredményes végrehajtását a tűzvédelmi szervezet segíti elő. A tűzvédelmi szervezethez tartoznak:

- Rendezvényszervező,

- Biztonsági Szolgálat,

- dolgozók,

- külsővendéglátó ipari vállalkozók,

- vendégek.

2.1. A tűzvédelmi szervezet feladatai

2.1.1. A rendezvényszervező tűzvédelmi feladatai

A rendezvény területén a tűzvédelmi szabályokat, előírásokat – külön felhívás nélkül is – köteles megtartatni, azok végrehajtásáról intézkedni, illetve a végrehajtást ellenőrizni.

Ennek során:

- megszervezi az Rendezvény tűzvédelmi szervezetét és biztosítja működésének feltételeit.

- a tűzvédelmi feladatok ellátására megfelelő tűzvédelmi végzettséggel rendelkező személyt bíz meg, vagy ennek hiányában ilyen végzettséggel rendelkező külső szolgáltatóval szerződést köt.

- kiadja a Rendezvényre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, ellenőrzi annak végrehajtását, gondoskodik annak szükség szerinti módosításáról, átdolgoztatásáról.

- gondoskodik az Rendezvény területén a tűzvédelmi hatóságtól független tűzvédelmi ellenőrzések megtartásáról, intézkedik a tűzvédelmi hiányosságok megszüntetéséről.

- részt vesz a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein, akadályoztatása esetén megfelelő helyettesítéséről gondoskodik.

- gondoskodik az alkalmazottak tűzvédelmi oktatásáról,

- megszervezi a tűzjelzést, a tűz esetén történő menekítést, és a tűzoltásban való részvételt, közreműködik a tűz okának felderítésében.

- figyelemmel kíséri az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatok megfelelőidőben történő elvégzését, a hiányosságok megszüntetését.

- a tűzvédelmi jogszabályok megsértőivel szemben felelősségre vonást kezdeményez.

2.1.2. A biztonsági szolgálat tűzvédelmi feladatai

- A rendezvény területén „Aba Napok" elnevezésű városi rendezvény biztonsági szolgálat feladatairól, a rendezvény biztosításáról a Bondurant Kft. (8000 Székesfehérvár, 020588/231 hrsz.) 12 fővel egyenruhában gondoskodik:

Kapcsolattartó: Nyárándi Milán +36-30/725-0098

Rendezőként működik közre: Képliné Molnár Ildikó polgármester által kijelölt személy(ek).

- A Rendezvényszervező az 1996. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerint felelősséggel tartozik a biztonsági szolgálat tagjaival kapcsolatban a tűzvédelmi előírások megtartásáért és a biztonsági szolgálatra háruló feladatok és kötelezettségek betartatásáért.

- A rendezvény területre vonatkozó előírások betartását a behajtó gépjárművek vezetőitől megkövetelik.

- Tűzvédelmi oktatáson vesznek részt, ahol megismerik a tűzvédelmi szabályzat és a tűzriadó terv előírásait, valamint a tűzvédelmi felszerelések, berendezések és eszközök használatát.

- Tűzriadó, bombariadó esetén a tűzriadó terv, kiürítési terv előírásait követve vesznek részt a kiürítésben, vagyonvédelmi szempontból ellenőrzik a távozókat, illetve ügyelnek a résztvevők értékeire. Biztosítják a kimentett értékek őrzését és segítséget nyújtanak az érintett terület lezárásához!

2.1.3. A dolgozók tűzvédelmi feladatai

- kötelesek megismerni, és munkájuk során betartani a tűzvédelmi szabályzatban és az adott létesítményre vonatkozó tűzriadó tervben foglaltakat

- kötelesek a meghatározott tűzvédelmi oktatáson, és a tűzriadó tervben foglaltak gyakorlásán kötelesek részt venni, és a rájuk bízott tűzvédelmi jellegű feladatokat végrehajtani

- az elhelyezett tűzoltó készülékek, tűzvédelmi berendezések helyét és azok használati módját kötelesek elsajátítani

- amennyiben munkájuk során tűzvédelmi szabálytalanságot tapasztalnak, azt kötelesek a vezető felé jelezni

- kötelesek a munkájukkal kapcsolatos technológiai és tűzvédelmi utasításokat maradéktalanul betartani

- gondoskodniuk kell a közlekedési utak szabadon tartásáról, az esetleges eltorlaszolás megakadályozásáról

- csak teljesen ép, biztonságos szerszámmal dolgozhatnak, hiba esetén a gépet, berendezést azonnal kötelesek leállítani, és minden rendellenességet jelenteni a műszakvezetőnek

- gépet csak megfelelően kioktatott személyek kezelhetnek

- amennyiben tüzet észlelnek, azt kötelesek jelezni, jelenteni

3. A HASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYOK

- Az eseti tűzvédelmi rendelkezéseket együtt kell alkalmazni a vonatkozó jogszabályi, szabvány, ill. hatósági előírásokkal, és a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén át kell dolgozni, hogy naprakész legyen.
- A rendelkezéseket dokumentáltan ismertetni kell az alkalmazottakkal/munkavállalókkal (formája: tűzvédelmi oktatási napló)
- A szükséges figyelmeztető és tiltó jelzéseket, feliratokat az előírások szerint, jól láthatóan ki kell helyezni. Meglétüket és állapotukat szükség szerint ellenőrizni kell.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz átterjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.

3.1. Dohányzás

- Dohányozni, elektronikus cigarettát, vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt használni csak és kizárólag az arra kijelölt helyszínen szabad.
- Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni vagy ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.
- Hasznos információk:
  - A parázsló cigarettavég hőmérséklete 700°C, ezért alkalmas az éghető anyagok meggyújtására.

- A cigarettavéget mindig gondosan oltsuk el, lehetőleg locsoljunk rá vizet!
- A hamutartót sose ürítsük papírral teli kukába!
- Az égő cigarettát sose tegyük gyúlékony, éghető anyagra!

A dohányzással kapcsolatos táblák:

TILOS A DOHÁNYZÁS
NO SMOKING
INTERDICTION DE FUMER
RAUCHEN VERBOTEN
НЕ КУРИТЬ

A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény alapján a zárt légterű közforgalmú intézményekben tilos a dohányzás.

Törvényszegés észlelése esetén bejelentést tehet, illetve a dohányzásról leszokáshoz segítséget kaphat az alábbi telefonszámon:
06 40 200 493
Köszönjük, hogy nem dohányzik!
www.leteszemacigit.hu

FIRE-SZIGET Kft.
Tel./fax: 06-24/543-075 • www.firesziget.hu

DOHÁNYZÁSRA KIJELÖLT HELY
SMOKING AREA
ZONE FUMEUR
RAUCHENZONE
МЕСТО ДЛЯ КУРЕНИЯ

A dohányzásról leszokáshoz segítséget kaphat az alábbi telefonszámon:
06 40 200 493
www.leteszemacigit.hu

FIRE-SZIGET Kft.
Tel./fax: 06-24/543-075 • www.firesziget.hu

3.2. Tűzveszélyes tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szak-vizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet (pl.: hegesztéssel és/vagy nyílt lánggal járó munkavégzés karbantartás, javítás során)
- A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani (pl.: tűzoltó készülék megfelelő töltettel és mennyiségben).
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása

a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata, ha nincs ilyen személy, a munkát végző kötelezettsége.

- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a rendezvény szervezője előzetes írásbeli engedélye alapján lehet végezni.
- Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a rendezvény szervezőjével egyeztetni kell.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:
  - a tevékenység időpontját,
  - helyét,
  - leírását,
  - a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén - a bizonyítvány számát, valamint
  - a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó engedélyt maximum 7 napos érvénytartamra lehet kiadni. Több napos engedély esetén a munkát végzőnek az engedélyben foglaltak betartásáról munkavégzés előtt ismételten meg kell győződni.
- Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt átvizsgálása után, továbbá a tűzjelző berendezés és az általa vezérelt eszközök nyugalmi állapotba helyezését követően folytatható.
- A tűzveszélyes tevékenység megkezdésétől, annak befejezéséig a munkát elrendelő szükség esetén felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

3.3. Villamos berendezések

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből

következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.

- Villamos berendezést csak rendeltetésének és méretezésének megfelelően szabad használni.
- A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan szigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- Meghibásodott villamos berendezést használni tilos!
- A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződésektől, amely meggyulladhat és a környezetében tüzet okozhat (pl.: laza por).
- Gondoskodni kell, hogy a villamos berendezések, kapcsolók, stb. az előírás szerinti megjelöléssel legyenek ellátva.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá ezen kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- A kiegészítő, illetve állandó fűtésként használt elektromos hősugárzók, melegítők, panelek használatakor a készüléket úgy kell elhelyezni és használni a kezelési utasításnak megfelelően, hogy a környezetére gyújtási veszélyt ne jelentsen.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- Az elektromos világítótestekre éghető anyagot rakni, illetve éghető fényterelőt ráhelyezni még átmenetileg sem szabad.
- Ha a gyártó másként nem határozta meg, a világító berendezés izzóját a következő távolságokra kell elhelyezni az éghető anyagtól:
  - 100 W-ig: 0,5 méter;
  - 100 W-tól 300 W-ig: 0,8 méter;
  - 300 W-tól 500 W-ig: 1 méter.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
- 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként,
- a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

3.4. Villám elleni védelem

- A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként,
- a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építményeknél, felvonulási és építési területek építményeinél, amelyeknél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti időszak bármely napjára esik, és amennyiben az építményre elkészített villámvédelmi kockázatkezelés alapján szükséges.

3.5. Tűzoltó eszközök, készülékek

- A tűzoltó készülékeket olyan helyen kell elhelyezni, hogy azok tűz esetén könnyen hozzáférhetők legyenek.
- A rendezvény területén az ott keletkező tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban foglalt követelményeket kielégítő - tűzoltó készülékeket kell elhelyezni:

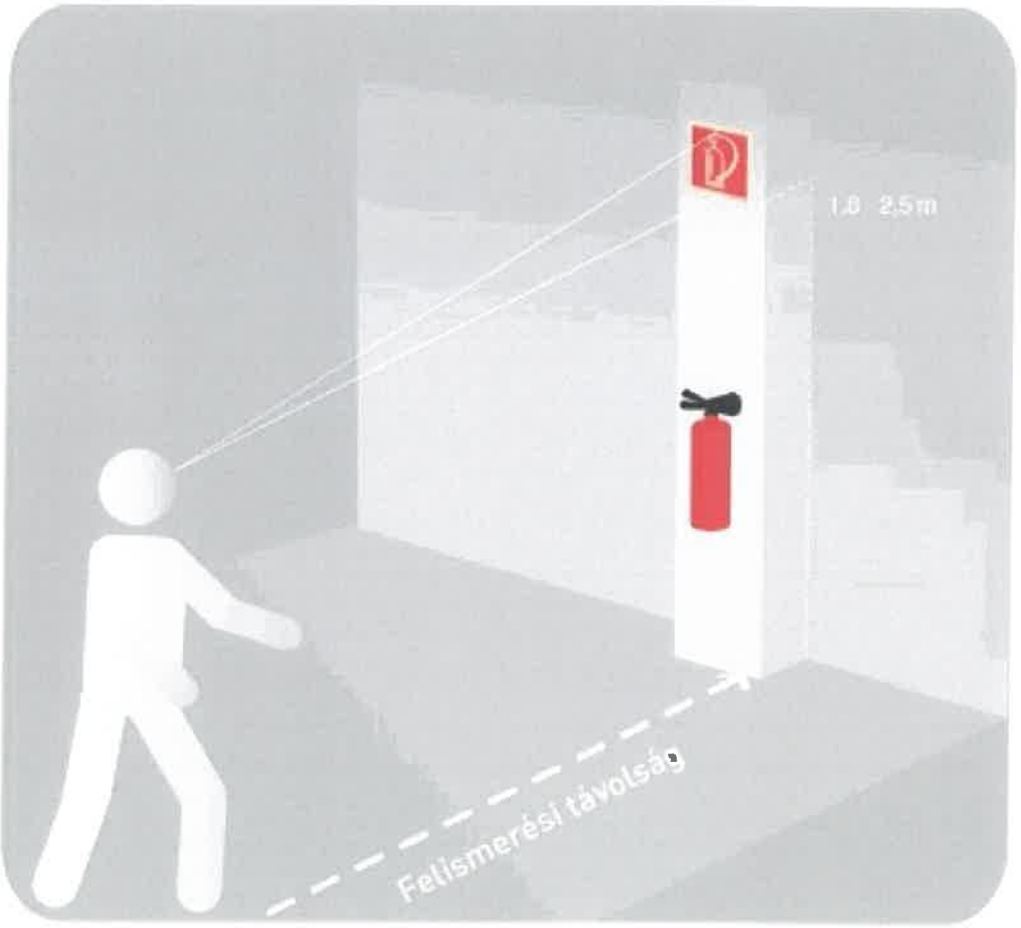
1.0 2.5m
Felismerési távolság

	A	B	C	D
1	Oltóanyag-egység [OE]	MSZ EN 3-7 szabvány szerinti tűzosztály		MSZ EN 1866 szabványsorozat szerinti tűzosztály
2		A	B	
3	1	5A	21B	
4	2	8A	34B	
5	3		55B	
6	4	13A	70B	
7	5		89B	
8	6	21A	113B	
9	9	27A	144B	
10	10	34A		
11	12	43A	183B	
12	15	55A	233B	
13	16			I B
14	17			II B
15	18			III B
16	19			IV B

	A	B	C
1	Önálló rendeltetési egység vagy szabadtér alapterülete [m2]	Általános esetben OE	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyag tárolása esetén OE
2	50	2	6
3	100	3	9
4	200	4	12
5	300	5	15
6	400	6	18
7	500	7	21
8	600	8	24
9	700	9	27
10	800	10	30
11	900	11	33
12	1000	12	36
13	minden további 250	+2	+6

- A tűzoltó technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. A tűzoltó készüléket akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.
- Tűzoltó eszközöket, továbbá készülékeket rendeltetéstől eltérően használni tilos!
- Személyi tüzek oltására tűzoltó készülék nem vehető igénybe.

3.6. Tűzjelzés

- Minden észlelt, tudomásra jutott és eloltott tüzet jelezni kell a tűzoltóságnak!

- Tűzoltóságot telefonon a 112-es nemzetközi hívószámon, vagy a 06-25/510-158 közvetlen számon (Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság) kell értesíteni!
- A tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár kötelessége!
- Tűz esetén az alábbiakat kell közölni a tűzoltósággal:

- pontos címet,
- milyen anyag ég, milyen terjedelemben,
- fenn áll-e emberi élet veszélye,
- mi van veszélyeztetve,
- a tűzjelző nevét, telefonszámát,

továbbá válaszolni kell a tűzoltó által feltett kérdésekre.

- Tűz esetén mindig csak annyi dolgozó legyen az esemény színhelyén, amennyire a mentéshez és a tűzoltáshoz szükség van.
- A tűz oltása után mindent változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat és a kármegállapítás sikeres lefolytatása érdekében.
- A tűzjelzés érdekében az egységes segélyhívó számát (112) jól láthatóan fel kell tüntetni:

- a létesítmény fővonalú távbeszélő készülékei környezetében.

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

7000 Sárbogárd, Tury Miklós utca 12.

06-25-510-158

- A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság helyszínre érkezéséig amennyiben lehetséges a saját testi épségének veszélyeztetése nélkül a tűz oltását meg kell kezdeni, a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel, felszerelésekkel (pl: hordozható tűzoltó készülék, vagy fali tűzcsap használatával).
- A helyszínre érkező Tűzoltó-parancsnokság vezetőjének, (tűzoltás-vezetőjének) az utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani.
- A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.

4. KIÜRÍTÉS SZÁMÍTÁS

4.1. Kiürítés számítás – színpad

A terület elhagyására meghatározott időtartam: 4 perc.

A területen tartózkodó személyek várható létszáma: 1100 fő.

A nézőtér nagysága: 370 m^2

Az első számítási metódust akkor kell alkalmazni, amikor a kiürítendő személyek által képezett tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége kisebb, mint az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek oldalankénti összege, de nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

Haladási sebesség 2-3 közötti fő/m^2 kiürítendő létszámsűrűség figyelembevételével vízszintesen: 27,80 m/min.

Korrekciós tényezők:

- Szabadtéri rendezvény típusa: koncert, rock, disco – 1,0
- Napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény – 0,8
- Talaj típusa: füves terület, zöldterület – 0,9

a.) Minimális menekülési szélesség meghatározása:
Minimális menekülési szélesség = N/k*4min = 1100/65*4 = **4,23 méter**

b.) A kiürítendő személyek által képzett tömeg menekülésére számításba vehető kezdeti szabad menekülési szélesség meghatározása:
Kezdeti szabad menekülési szélesség = **13 méter**

Megállapítható, hogy a kezdeti szabad menekülési szélesség nagyobb, mint a minimális menekülési szélesség.

c.) A menekülésre figyelembe vett útvonalak oldalankénti szabad szélességének meghatározása
Oldalankénti szabad szélesség: **14,90 méter**

Megállapítható, hogy a kiürítendő személyek által képzett tömeg menekülésre számításba vehető, oldalankénti kezdeti szabad menekülési szélessége (13 méter) kisebb, mint az összefüggő tömeg 40 méteres környezetén belül a menekülésre figyelembe vett útvonalak legkisebb szabad szélességeinek oldalankénti összege (14,90 méter).

d.) Menekülési útvonalon történő számítás:

$V_{füves} = 27,80*0,8*0,9 = 20,016$ m/perc

$40/20,016=1,99$ min $< 4,00$ min

A kapott érték kisebb, mint 4 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

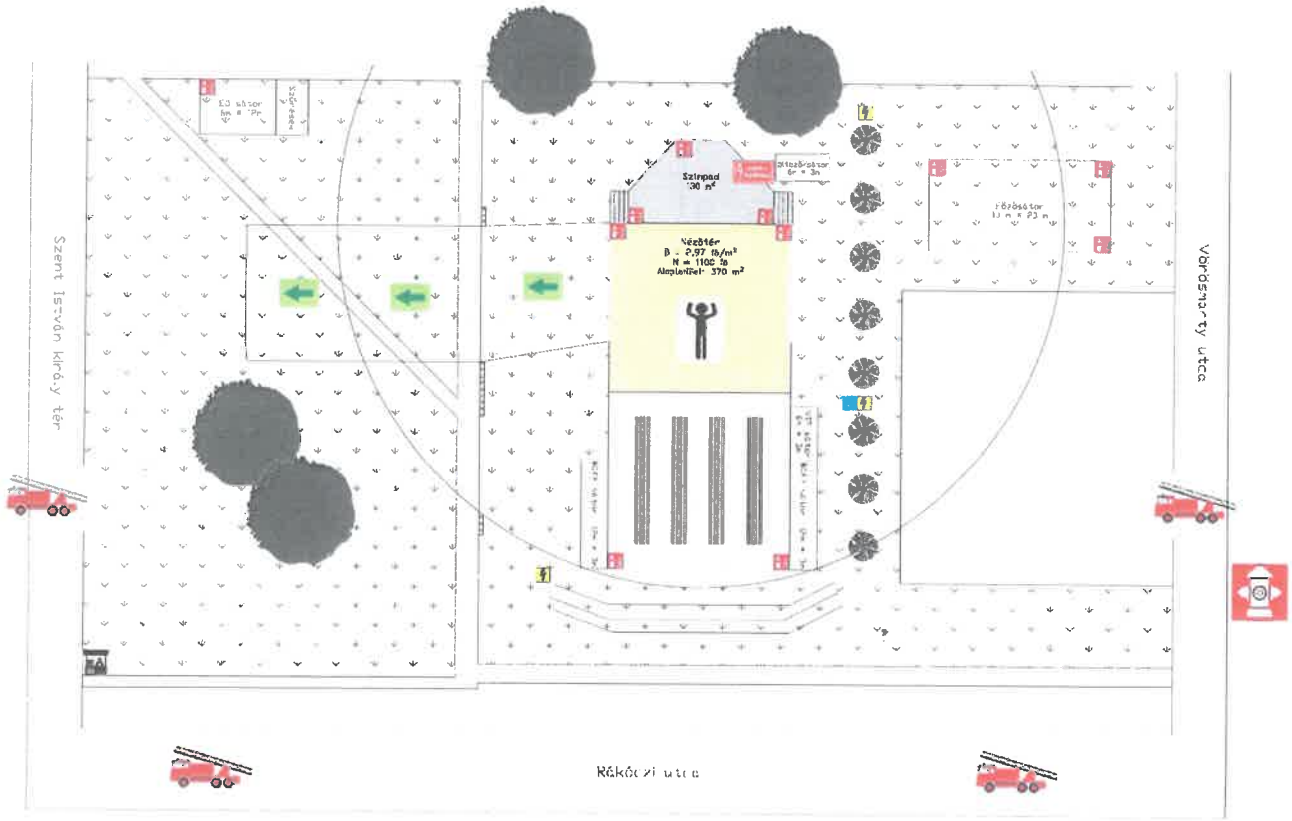

Jelmagyarázat

- Menekülésre figyelembe vett útvonal, menekülési útvonal
- áram vételi pont villamos kalocsa szekrény
- Veszélyforrás
- Vízvételi hely
- Tűzoltó gépjármű közlekedésére szolgáló út
- Hordozható tűzoltó készülék
- Rendezvénysátor fixen nyitott részei
- Veszélyforrás 40 méteres sugarú környezete
- Oltóvíz szerelési hely
- Tűzeseti főkapcsoló

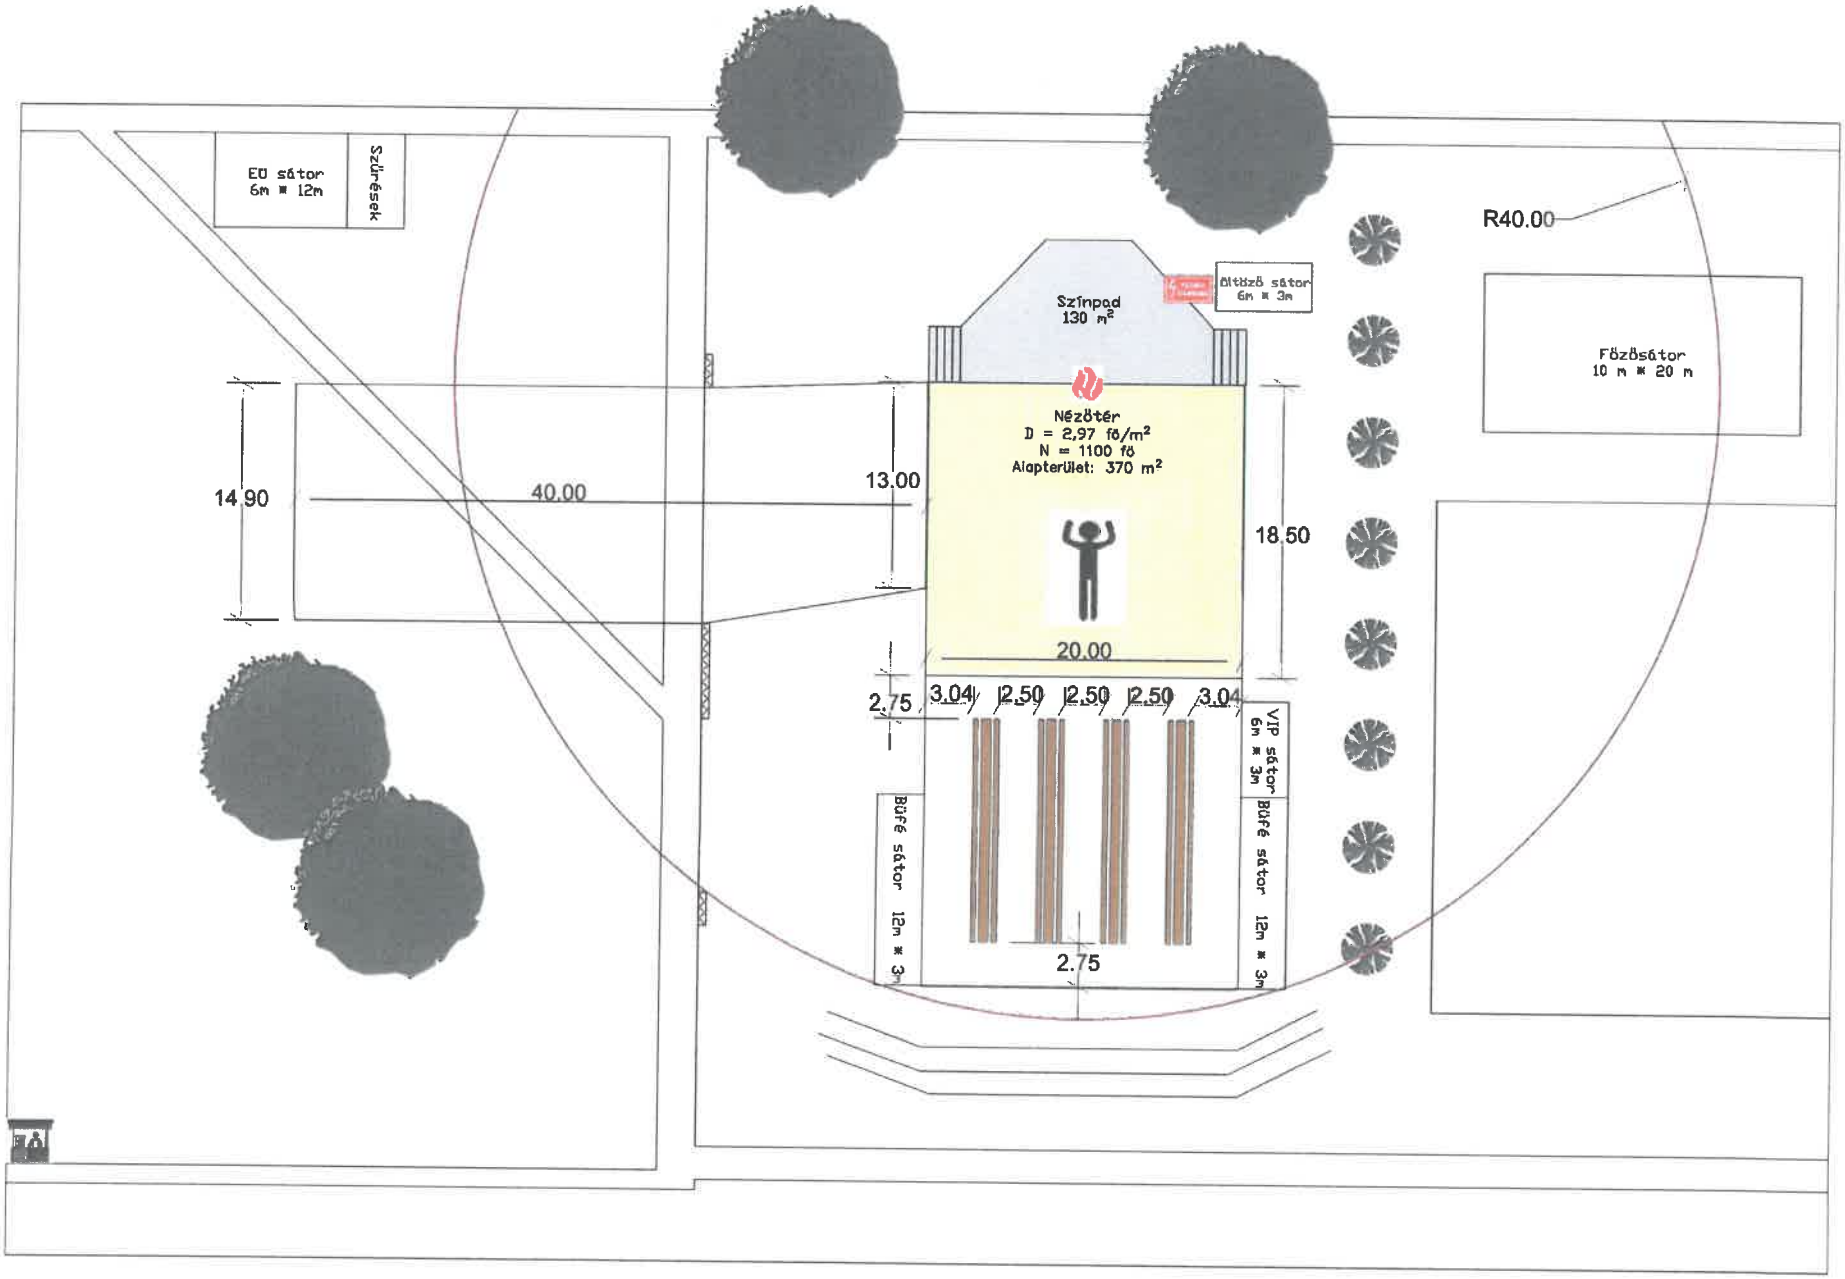
EÜ sátor
6m * 12m
Szűrések
Színpad
130 m²
Öltöző sátor
6m * 3m
R40.00
Főzősátor
10 m * 20 m
Nézőtér
D = 2,97 fő/m²
N = 1100 fő
Alapterület: 370 m²
14.90
40.00
13.00
18.50
20.00
2.75
3.04
2.50
2.50
2.50
3.04
VIP sátor
6m * 3m
Büfé sátor 12m * 3m
Büfé sátor 12m * 3m
2.75

4.2. Kiürítés számítás – „kis" sátor

A terület elhagyására meghatározott időtartam: 1 perc.

A területen tartózkodó személyek várható létszáma: 300 fő.

A ponyvaszerkezetű sátorépítmény alapterülete: 200 m^2 (10m*20m)

A ponyvaszerkezetű sátor nettó alapterülete: 190 m^2

A ponyvaszerkezetű sátorban lévő vendégek létszámsűrűség: 1,5 fő/m^2

a) Ponyvaszerkezetű építmény szükséges szabad nyílásfelületének meghatározása:
Szükséges szabad nyílásfelület: 300/(41,7*1)=7,19 méter

b) Ponyvaszerkezetű építmény útvonalhossz alapján történő kiürítése a kijárattól lévő legtávolabbi ponttól:
Kiürítés útvonalhossz alapján: 20/29=0,69 min < 1 min

A kapott érték kisebb, mint 1 perc, így a kiürítés normaidőn belül teljesül, ezáltal a kiürítés megfelelősége igazolt.

5. BIZTONSÁGI SZEMÉLYZET FELADATA ŐRHELYEK SZERINT TŰZRIADÓ VAGY HAVARIA ESETÉN

Sorszám	Őrhely megnevezése	Feladatkör veszély esetén	Név
1.	Színpad	Tűz esetén áramtalanítás, tűzoltóság értesítése	
2.	Színpad	vészkijárat: menekítés elősegítése	
3.	Színpad	vészkijárat: menekítés elősegítése	
4.	Színpad	vészkijárat: menekítés elősegítése	
5.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
6.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
7.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
8.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
9.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
10.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
11.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	
12.	Területfelügyelet	vészkijárat: menekítés elősegítése	

6. BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT VÉSZ-ÉS KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSÉRE

Fellépők, meghívott vendégek részére az Információs Levélhez csatolva, illetve linkelve. Tájékoztatónk legelején felhívjuk a kedves résztvevőink figyelmét, hogy a rendezvény napjára, az Országos Meteorológiai Szolgálat által előre jelzett időjárási viszonyokat komolyan vegyék figyelembe és nagy odafigyeléssel készüljenek fel az eseményen való részvételre. A továbbiakban, kérjük, olvassák el a rendezvényre vonatkozó Biztonsági Intézkedést, mely hasznos információkat tartalmaz a rendezvényen való biztonságos részvétel szempontjából.

Mit nevezünk katasztrófa helyzetnek?

Olyan szélsősége időjárási és egyéb körülmények bekövetkeztét, amely súlyosan veszélyezteti a rendezvényen résztvevők testi épségét. Ilyenek pl. az orkán erejű szél (100 km/h-t elérő vagy meghaladó sebességű hurrikán, esetleg tornádó), a földrengés, a nagy csapadéktartalommal érkező kiadós vihar, a tűzeset, illetve a túlságosan forró levegőhőmérséklet.

Mi a teendő katasztrófa helyzet esetén?

A rendezvényen részt vevők biztonsága érdekében mindenki köteles a Rendezők, biztonsági személyzet utasításait betartani. A Rendezők utasításait a műsorvezető mondja be a színpadi hangosításon, illetve független hangosbemondón (Megafon) keresztül.

A Rendezők utasításait minden résztvevő a saját és környezetében levő személy biztonsága érdekében köteles betartani.

Az utasításokat pánikhangulat-keltés nélkül, lehetőség szerint higgadtan és a helyszínen levő rendezők irányítása mellett kell végrehajtani.

A felnőttek az esetleges kimenekítés során szükség szerint elsőbbséget kell, hogy adjanak a kisgyermekeknek, gyermekeknek és a mozgásukban korlátozott, esetleg láthatóan beteg vagy rossz egészségi állapotban levőknek, valamint a hölgyeknek.

6.1. Mi a teendő hurrikán, tornádó, tomboló vihar esetén?

A Rendezők utasításai szerint a területen lévő vendégeknek a programokban való részvételt, étkezést és mindennemű, a rendezvény normál menetéhez kapcsolódó tevékenységet abba kell hagyniuk és a vendéglátó illetve szórakoztató sátrakat, majd a rendezvény területét - a helyben segítő rendezők és biztonsági személyek (Biztonsági Szolgálat munkatársai) - irányítása mellett el kell hagyniuk. E tekintetben elsősorban a Rendezők utasításai szerinti helyszínekre, szabad területekre vonulnak a vendégek. A létesítmény négy oldalról körbejárható, valamennyi oldalon legalább 6 méter szélességű út áll rendelkezésre a rendezvény területének elhagyásához.

A sátrak, illetve fás területek elhagyása után minden vendég a szabadteret körülvevő utak felé haladjon a kiépített útvonalakon.

A katasztrófahelyzet elmúlását a Rendezők jelentik be. Ameddig ez nem történik meg, a területre a résztvevők nem mehetnek vissza.

6.2. Mi a teendő tűz esetén?

A tűz szabadtéren szabályozatlanul és gyorsan terjedhet, különösen nagy szél esetén. A hőhatás figyelembevételével a tűz életveszélyes égési sérüléseket okozhat. Tűz észlelésekor a tüzet észlelő vendég a tőle állampolgárként elvárható módon lokalizálja a keletkezett tüzet és azonnal értesítse a legközelebbi szolgálatot teljesítő rendezőt és/vagy biztonsági személyt, aki a készenlétben tartott levő porral oltó készülékkel szakszerűen oltani kezdi a tüzet és rádión értesíti a **biztonsági személyzet vezetőjét.**

6.3. Mi a teendő baleset, rosszullét, ájulás, megbetegedés vagy bárminemű egészségügyi probléma esetén?

Amennyiben a rászorult eszméleténél van és járóképes, úgy kérjük, keresse fel a legközelebbi szolgálatot teljesítő ügyeletest, szervezőt és kérjen segítséget (a rendezvény területén 1 db elsősegélynyújtó sátrat állítunk fel és bocsátunk vendégeink rendelkezésére, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. melléklet 1.6.2. pontjában rögzítetteknek megfelelően 1db esetkocsi kerül biztosításra). Az ott szolgálatot teljesítő munkatársunk értesíti

a területen készenlétben állomásozó mentőszolgálatot. Szükség esetén a Mentőegységek azonnal a helyszínre érkeznek és megkezdik a rászorult ellátását.

Amennyiben a rászorult nincs abban a helyzetben, hogy saját maga intézkedjék a segélykérésről, a hozzá legközelebb levő vendég köteles a legközelebbi rendezőhöz és/vagy biztonsági emberhez fordulni segítségért.

Balesetet szenvedett, magatehetetlen, esetleg ájult sérültet megmozdítani tilos! Szükség esetén, szájon át történő lélegeztetést alkalmazhat az elsősegélyadásban jártas vendég.

Rosszullét következtében ájult rászorultat az elsősegélyben jártas személyek stabil oldalfekvő helyzetbe tehetik majd szükség szerint szájon át történő lélegeztetést alkalmazhatnak, míg társuk ezzel párhuzamosan értesíti a készenlétben álló mentőegységeket a helyzetről.

6.4. Mi a teendő másodfokú, vagy magasabb fokozatú hőségriadó esetén?

Időközönként a látogatók figyelmének felhívása. Rosszullét, napszúrásos tünetek, kiszáradás érzete esetén forduljon a területen tartózkodó mentőegységekhez a szervezők segítségével.

7. TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK, BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK DOKUMENTÁCIÓJA

a/1 A tervezett rendezvény megnevezése

„Aba Napok"

a/2 A tervezett rendezvény rendeltetése

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet szerinti alkalmi, zenés-táncos rendezvény.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet szerint szabadtéri rendezvény.

a/3 A tervezett rendezvény kezdetének és befejezésének várható időpontja, gyakorisága, megtartásának napja/napjai

Alkalmi, zenés táncos szabadtéri rendezvény.

2025. június 13. (péntek) 15:00 órától – 2025. június 14. (szombat) 03:00 óráig, valamint 2025. június 14. (szombat) 18:00 órától – 2025. június 15. (vasárnap) 03:00 óráig.

b/1 A rendezvény szervezőjének neve

Aba Város Önkormányzata (8127 Aba, Rákóczi u. 12.)

b/2 A képviseletére jogosult személy neve, elérhetősége

- Képliné Molnár Ildikó polgármester +36-30/172-0313 (elsődleges)
- Incze Csaba alpolgármester +36-30/947-2233 (másodlagos)

c/1 A dokumentáció készítőjének neve, elérhetősége

Kővágó Dezső (+36202945823)

d/1 A tervezett rendezvénynek hely adó területre vonatkozó adatok, méretek

- 8127 Aba, Szent István király tér
- 8127 Aba, Rákóczi utca 4/A.
- 8127 Aba. Rákóczi utca 4/B.

(1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.)

A rendezvény területe: 6.000 m2, Nézőtér területe: 370 m2, Színpad területe: 130 m2

e/1 A rendezvény biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye, valamint a szervezet képviselőjének neve, elérhetősége

1. Bondurant Kft. (8000 Székesfehérvár, 020588/231 hrsz.)

Kapcsolattartó: Nyárándi Milán +36-30/725-0098

f/1 A biztonsági személyzet létszáma

12 fő biztonsági személyzet (vagyonvédelmi szolgálat) az alábbiak szerint:

A rendezvény időpontja / létszám:

- 2025. 06. 13. 15:00 órától 2025. 06. 14. 03:00 óráig 12 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 14. 03:00 órától 2025. 06. 14. 08:00 óráig 2 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 14. 12:00 órától 2025. 06. 15. 03:00 óráig 12 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 15. 18:00 órától 2025. 06. 15. 08:00 óráig 2 fő vagyonvédelmi szolgálat,
- 2025. 06. 15. 18:00 órától 2025. 06. 16. 01:00 óráig 4 fő vagyonvédelmi szolgálat.

f/2 A biztonsági személyzetet irányító személy neve, elérhetősége

Nyárándi Milán +36-30/725-0098

f/3 A rendezvény tűzvédelmi felelős neve, elérhetősége

Képliné Molnár Ildikó polgármester (tűzvédelmi felelős)

g/1 A rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet megnevezése, székhelye valamint a szervezet képviselőjének neve és egyéb elérhetősége, valamint a tűzoltói biztosítást ellátó szervezet technikai felszereltsége, tűz oltására történő beavatkozási képessége, szolgálatszervezése, a tűzoltói állomány szakmai képesítései, amennyiben ilyen szervezet tervezetten, vagy előírás alapján (amennyiben előzetesen ismert) működtetésre kerül, továbbá a tűzoltói biztosításban résztvevő tűzoltó gépjármű, eszköz, felszerelés, technikai berendezés oltásteljesítménye, oltási idejének igazolása

Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság a rendezvény területétől kb. 20 kilométerre található.

h/1 Tűzijáték

A rendezvényen tűzijáték nem lesz.

i/1 A szabadtéri zenés, táncos rendezvény esetén a biztonsági személyzet, valamint a biztonsági követelmények érvényesítésében közreműködők feladatai

A szolgálati helyükön biztosítják a rendezvényt. A rendőri erőkkel együttműködnek. Tűz esetén – az esetleges áramtalanítás után – a tűzoltást megkezdik. Veszélyhelyzetben a biztonsági vezető utasításai szerint részt vesznek a mentési folyamatban. A biztonsági vezetőnek jelentik az esetlegese rendkívüli eseményeket. A biztonsági terv tartalmát megismerik, illetve munkájuk során maradéktalanul betartják. Megakadályozzák, hogy a rendezvény területén biztonságra veszélyes rendbontás történjen. Folyamatosan figyelemmel kísérik, hogy a vendégek ne vigyenek be a rendezvény területére, biztonságra veszélyes eszközt, eszközöket. Rendbontás esetén azonnal jelentést tesznek a biztonsági vezetőnek és intézkednek, szükség esetén segítséget kérnek a beavatkozáshoz. Pánik esetén azonnal az összes lezárást megszüntetik, illetve minden menekülésre használható utat szabaddá tesznek, biztosítják a rendezvény helyszínéről a leggyorsabb távozást. Tűz észlelésekor azonnal telefonon jelzi a tűzoltóság ügyeletére az eseményt. Elsőként a hivatásos tűzoltóságot riasztja rádión, valamint riasztja a rendezvény területén tartózkodókat a helyileg lehetséges módon a kiürítés végrehajtása céljából. Szolgálati feladatának végzése során tudomására jutott tűz esetén meggyőződik személyesen, vagy megbízottja által arról, hogy nem téves jelzés történt-e, amennyiben igen, arról az érintetteket azonnal tájékoztatja. A tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) az(ok) a személy(ek), aki(k) a rendezvény ideje alatt folyamatosan ellenőrzi(k) a helyszínt („járőrözik"), valamint tűz keletkezése esetén az elvárható módon (és a rendelkezésére álló tűzvédelmi eszközökkel) beavatkozik(nak). A beavatkozás során használt tűzvédelmi berendezések a rendezvény területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek. A biztonsági személyzet köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a rendezvényterületén egyidejűleg tartózkodók létszámát. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása.

j/1 Az állványjellegű építmények, ponyvaszerkezetű építmények kialakítása, megfelelőségének igazolása

A Szent István király téren (1135/10 hrsz.) felállításra kerül:

- 1 db főzősátor (10X20M),
- 1 db egészségügyi sátor (6X12M),
- 1 db VIP sátor (3X6 m),
- 2 db büfé sátor (12x3m)

- 1 db öltöző sátor (6x3m),
- 1 db rendezvénysátor („nagy sátor") – 18,5X20 m nézőtér és 21,5x20 m padozott tér
- 1 db „kis sátor" a Közösségi ház mellett (10x20m)
- 1 db árus sátor a Közösségi ház mellett (3x20m)

A rendezvény területén a fenti ponyvaszerkezetű építmények kerülnek felállításra, melyek megfelelnek az OTSZ 69. pontjában meghatározott követelményeknek.

k/1 A menekülésben korlátozott személyek menekülésére, menekülési lehetőségeire vonatkozó terv

Szabadtéri rendezvény területén vízszintes haladási irányokkal el lehet hagyni. Menekülést akadályozó körülménynem található. A színpad előtti nézőtér esetlegesen gépjárművel is megközelíthető. A térkővel borított útburkolat részben füvel borított útvonalon érhető el. A menekülésben korlátozott látogatókat csak kísérővel együtt engedhetőek be a rendezvény területére. Koncertek ideje alatt az elsődleges tervezett elhelyezésük a színpadtól Nyugati irányban (térköves járda felületen). Megvalósulását a biztonsági személyzet figyelemmel kíséri.

l/1 tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:

- a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.
- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a 107-es telefonszámon

A Tűzoltóságnak az olyan tűzesetet is be kell jelenteni, melyet a közreműködésük nélkül eloltottak. A felügyelő biztonsági személyzet irányítását tűz- és kiürítés esetén Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltóságának helyszínre érkezéséig a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személy(ek) végzi(k). A felügyelő biztonsági személyzet a vendégektől egyértelműen megkülönböztethető, mindenki számára rendezői karszalag, illetve a hovatartozásának megfelelő ruházat viselése

kötelező. A biztonsági személyzet minden tagjának részesülni kell tűzvédelmi oktatásban mely során meg kell ismerniük jelen dokumentációban foglaltakat.

I/2 a rendezvény területén tartózkodók riasztása

A tüzet vagy rendkívüli eseményt először észlelő személy köteles haladéktalanul élőszóval, vagy bármilyen más eszköz (hangosbeszélő) igénybevételével a környezetét riasztani. A tűz észlelése esetén hangjelzéssel – ki hangosítón keresztül a nyugalmat megőrizve – a rendezvény területén tartózkodók számára jelezni kell, miszerint a rendezvény helyszínén tűz keletkezett és (a tűzvédelmi felügyeletet ellátó személyek irányításával) meg kell kezdeni a szabadtér kiürítését.

I/3 a rendezvény kiürítése, személyek mentése

Életveszély esetén a veszélyeztetett személyek mentését, valamint az elsősegélynyújtást azonnal meg kell kezdeni. A helyszínen lévő biztonsági személyzetnek legfontosabb feladata a vendégek biztonsága érdekében a kiürítés végrehajtása. Az irányítás szóban, illetve kézi elemlámpa fényeivel, valamint a világító vagy utánvilágító - biztonsági jelek alkalmazásával történik, figyelembe véve a kihelyezett biztonsági jeleket. A kézi elemlámpa fényének használata során inkább az irányjelzés dominál. A kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet a riasztás idején elfoglalja a számára meghatározott felállítási helyét. A felállítási helyek meghatározása a kiürítés irányíthatóságának figyelembevételével történik. A színpad nézőterén tartózkodókat annak 40 méteres körzetén kívülre való menekítésben közreműködnek a kijelölt útvonalak mentén. Menekítés során fokozott figyelmet kell fordítani a mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyre. Ezen személyek csak kísérővel léphetnek be a rendezvény területére. Részletes feladat meghatározás a biztonsági személyzet vezetője részéről szükséges.

m/1 a tűzjelzés módja, a riasztás rendje

A rendezvény területen keletkezett tüzet, vagy a tűzoltóság beavatkozását igénylő káreseményt az alábbiak szerint, a haladéktalanul jelezni kell a 105-ös telefonszámon a tűzoltóság felé, vagy a 112-es segélykérőn:

- a tűzeset, káreset pontos címét, a tűz pontos helyét
- a tűz jellegét: mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve;
- emberélet van-e veszélyben; történt-e sérülés
- a jelző nevét és a jelzésre használt telefonszámot.

- mi van veszélyeztetve a tűz továbbterjedésétől
- szükség esetén értesíteni kell a mentőket a 104-es telefonszámon, illetve a rendőrséget a 107-es telefonszámon

m/2 a tűzoltási és műszaki mentési feladatok

A rendezvényt biztosító személyeknek ismernie kell a tűzoltóeszközök elhelyezését és használatának módját. A területen a rendezvény idejére megfelelő számú tűzoltó készüléket kell elhelyezni. Tilos és életveszélyes bármilyen villamos berendezés elektromos működtetésű gép, eszköz, továbbá éghető folyadék tüzének vízzel történő oltása! A tűz jelzésével egy időben – amennyiben az a testi épség vagy az élet veszélyeztetése nélkül megvalósítható – el kell zárni a közműveket áramtalanítani kell és hozzá kell kezdeni a tűz oltásához a rendelkezésre álló felszerelésekkel. A közművek újbóli megnyitására, csak a tűzoltóság tűzoltás vezetője adhat utasítást! A mentési munka alkalmával a megmentett javak megfelelő biztonságú távolságra kell szállítani, és gondoskodni kell azok őrzéséről. A tűzvizsgálat befejezéséig a káreset helyét változatlanuk kell hagyni.

n/1 A rendezvényterület energiaellátásának módja, annak lekapcsolási lehetőségei, elektromos szakaszolási pontok az érintett területek megjelölésével

A rendezvény helyszínén elektromos elosztó szekrények helyezkednek el. Az elektromos elosztó szekrényekből villamos szakember által végrehajtott szereléssel (MSZ 2364 szerint) kerülnek csatlakoztatásra a mobil elosztók, melyek rendelkeznek áramtalanító kapcsolóval. Az áramtalanítási lehetőségek időt állóan jelölésre kerülnek. A villamos kivitelezésről (az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak alapján) felülvizsgálati jegyzőkönyv készül, melyet a tűzvédelmi hatóság felé be kell nyújtani.

A színpad és az előtte lévő rendezvénysátor áramtalanítása, tűzeseti lekapcsolási lehetősége a színpad jobb hátsó-külső részén van kialakítva, biztonsági jelekkel ellátva.

o/1 a menekülés irányok jelölési módja, azok esti szürkületet követő megvilágításának lehetőségei

1200x600 mm méretű menekülési útirányjelző biztonsági jelek kerülnek kihelyezésre 2,5-3 méter magasságban. A biztonsági jelek száma úgy kerül meghatározásra, hogy a rendezvény területéről legalább egy minden esetben látható legyen, mely egyértelmű tájékoztatást nyújt a látogatók részére. A biztonsági jelek megvilágítása, napnyugta utáni időszakban hálózati áramforrásról működő világítással kerül biztosításra.

p/1 amennyiben létesült, a tartalék-energiaellátás módját, és áthidalási idejének számítása

A tartalék energiaellátást a szervező nem kíván biztosítani. Estleges áramkimaradás esetén a biztonsági jelek megfelelő iránymutatást nyújtanak a menekülő látogatók számára. Kiegészítésként a terület méretéhez meghatározott 2 db megafon kerül elhelyezésre a biztonsági személyzetnél. Továbbá a biztonsági személyzet minden tagja rendelkezik elemlámpával.

q/1 a rendezvény környezetében lévő és azt esetlegesen veszélyeztető létesítmények ismertetése, leírása

A rendezvény környezetében nem helyezkedik el olyan épület, építmény, amikre a rendezvény veszélyt jelentene, valamint veszélyforrást jelentő létesítmény a rendezvény környezetében nem található.

r/1 a résztvevők tájékoztatására szolgáló eszközök, berendezések, valamint a hálózati elektromos rendszertől függetlenül működő hangosítás megoldása, ismertetése, használatának leírása

A színpadnál kerül kialakításra a rendezvény teljes területén hallható hangosító berendezés. Esetleges áramszünet esetén a biztonsági személyzetnél elhelyezendő 2 db megafon segítségével került biztosításra a látogatók folyamatos tájékoztatása.

s/1 a rendezvény szervezője által kiállított nyilatkozat a rendezvény területén várható egyidejű résztvevők számáról, létszámsűrűségéről (napi és rendezvény helyszínek bontásban)

A maximális létszám 1100 főben került meghatározásra a rendező részéről. A rendezvény terület ekkora létszámra kerül berendezésre. A nagyszínpad előtti nézőtér létszámsűrűsége: 2,5 fő/m2.

t/1 annak módja, hogy milyen visszaellenőrizhető módon kontrolálják a rendezvény területén tartózkodók létszámát, amennyiben az megoldható az adott rendezvény esetében

A biztonsági személyzet tőle elvárható módon ellenőrzi a rendezvény területén egyidejűleg tartózkodó látogatók létszámát. Az ellenőrzést megnehezíti, hogy a rendezvény szabadon látogatható, kordonnal nem kerül lehatárolásra.

u/1 a kiürítés megfelelőségének igazolása: a kiürítés számítás, vagy a kiürítést igazoló szimuláció dokumentációja amennyiben nem az irányelvben meghatározott módon történik a rendezvény terület, rendezvény helyszín kialakítása

Az engedélyezési dokumentáció része a kiürítés számítás, mely igazolja a kiürítés megfelelőségét.

v/1 a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek alapterülete

- Színpad 130 m2
- Rendezvénysátor („nagy sátor") – 18,5X20 m nézőtér és 21,5x20 m padozott rész 800 m^2
- Egyéb (büfé, VIP, főző, öltöző) sátrak 290 m2

w/1 a rendezvény területén, a rendezvény helyszínein – külön kitérve a színpadok, öltözők, raktárak, vendéglátó és kereskedelmi egységek, valamint, ha létesült, az irányítási pont területére – készenlétben tartott tűzoltó készülékek számát, típusát és teljesítményét tartalmazó nyilvántartás

A készenlétben tartott tűzoltó készülékekről az üzemeltetője nyilvántartást vezet, melynek meglétét az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába ellenőrzés keretében bemutat. Színpad védelmére minimum 3 db 6 kg-os 34A oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel. Ponyva szerkezetű építmények védelmére minden megkezdett 100 m^2 után 1 db db 6 kg töltettömegű minimum 34A 183B C oltásteljesítményű tűzoltó készülék a hozzá tartozó biztonsági jelöléssel

- Öltözők, iroda konténerekben 1-1 db 6 kg-os ABC porral oltó
- A vendéglátó egységek területén egységenként 1 db 6 kg-os porral oltó
- Egyéb területekre az engedélyekben foglaltaknak megfelelő mennyiségű és oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

x/1 a PB-gáz palackok alkalmazási helyeire, és a használók adataira vonatkozó nyilvántartása

A kereskedelmi egységek, vendégárusok, továbbá a pörkölt fesztiválon főző csapatok sütéshez, főzéshez, melegítéshez PB-gáz palackot használnak. Az egységek pontos listájának tisztázása folyamatban van, mely legkésőbb a rendezvény megkezdése előtt összegyűjtésre kerül és az illetékes tűzvédelmi hatóság irányába benyújtásra kerül.

8. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Tűzvédelmi oktatás

Sorszám: .....

Oktatás helye: .....

Oktatás időpontja: 2025. év ..... hó ..... nap

Oktatásra kötelezettek száma: .....fő

Oktatáson résztvevők száma: ..... fő

Oktatást végző neve: .....

beosztása:

végzettsége:

Oktatás jellege:

□ előzetes (alap) oktatás □ rendkívüli oktatás

Oktatásban részesültek:

□ a rendezvény szervezőjének alkalmazásában álló személyek, akik a rendezvény folyamán bármely időpontban feladatot látnak el;

□ a rendezvény biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek

(biztonsági személyzet);

□ a rendezvény tűzoltói biztosítását ellátó szervezet alkalmazásában álló személyek
(tűzoltó személyzet);
□ tűzveszélyes vagy alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző személyek
(saját és külső szervezet esetén egyaránt).
□ egyéb személyek (.....)
Rendkívüli oktatás oka:

.....

.....

Az oktatás rövid tartalma, tárgya:

.....

.....

Az oktatást az előírtaknak megfelelően folytattam le.

.....

oktatást végző aláírása

A ..... sorszámú Tűzvédelmi oktatási jegyzőkönyv melléklete

Sorszám	*Név*	*Aláírás*	*Megjegyzés*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			

22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			

2. számú melléklet – Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges engedély

Sorszám: .....

Munkavégzés helye:

.....

.....

Munkavégzés időpontja:.....év .....hó .....nap .....órától

(tervezett) .....év .....hó .....nap .....óráig.

A tevékenység megnevezése, pontos leírása:

.....

.....

A munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/ a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül

irányító személy neve, beosztása (amennyiben van ilyen személy):

.....

.....

A munkát végző neve, beosztása	Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma, érvényességi ideje	Foglalkozási ág jogszabály szerinti száma	Tűzvédelmi oktatási napló száma, a tűzvédelmi oktatás dátuma	Az előzőek meglétét, érvényességét ellenőrző neve, beosztása,

Vonatkozó tűzvédelmi szabályok, előírások, feltételek:

A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzés helyén az alábbi tűzoltó felszerelést, készüléket

biztosítom:

□ porral oltó □ CO2 oltó □ habbal oltó □ gázzal oltó □ vízzel oltó

Darabszám: .....

Oltásteljesítmény: .....

Töltettömeg: .....

Egyéb felszerelés: .....

A munka kezdésétől annak befejezéséig

□ a munkavégzés során felügyeletet biztosítok

□ a munkavégzés során műszeres felügyeletet biztosítok

A felügyeletet biztosító személyek neve, beosztása és feladatai (szükség szerinti műszer esetén, annak típusa):

.....

.....

.....

A hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra figyelemmel, valamint a 20….. év…….. hó …….. nap megtartott helyszíni szemle alapján, a biztonságos munkavégzés érdekében, **az alábbi feltételeket, tűzvédelmi szabályokat, előírásokat határozom meg**:

.....

.....

.....

Kelt, ..., ...év ..... hó ..... nap

.....

feltételeket meghatározó személy aláírása

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet külső szervezet végzi: igen / nem

Amennyiben IGEN, az egyeztetés során a tevékenység helye szerinti létesítmény vezetője/ megbízottja a tevékenységgel kapcsolatosan **az alábbi kiegészítő tűzvédelmi előírásokat határozza meg**:

.....

.....

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....

Létesítmény vezetője, vagy megbízottja

A munkát végző(k) nyilatkozata:

Alulírott....., nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a munkavégzéshez szükséges berendezést a tevékenység megkezdése előtt leellenőriztem, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, valamint a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem. A munkavégzés befejezése után a területet tűzvédelmi szempontból leellenőrzöm, a munkavégzés befejezését a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó/a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül

irányító személy felé jelzem.

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....

Munkát végzők aláírása

A felügyeletet ellátó(k) nyilatkozata:

Alulírott .....

..... nyilatkozom, hogy az engedélyben felsorolt

feltételeket, előírásokat tudomásul veszem, a felügyeleti feladataimmal tisztában vagyok, a tűzoltó készülékek, felszerelések használatát, a tűzjelzés helyi lehetőségét ismerem.

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....

felügyeletet ellátók aláírása

A munka befejezését jelentő személy neve, beosztása, a munka befejezésének pontos időpontja (év, hónap, nap, óra, perc):

.....

.....

.....

A munkaterület és közvetlen környezete ellenőrzésének időpontjai, tapasztalatai:

.....

.....

.....

Az ellenőrzést lefolytató neve, beosztása, aláírása

.....

.....

.....

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezését tudomásul vettem:

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....

utasítást adó, irányító személy aláírása

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkaterület átadás – átvétele megtörtént:

Kelt, ..., ... év ..... hó ..... nap

.....	.....
munkaterületet átadó	létesítmény vezetője, vagy megbízottja

3. számú melléklet – Pb gázpalack használati szabályai

A használati szabályok az „Aba Napok" elnevezésű, 8127 Aba, Szent István király tér, Rákóczi utca 4/A., Rákóczi utca 4/B. (1135/10 hrsz., 401/1 hrsz., 401/5 hrsz., 401/6 hrsz., 401/7 hrsz., 401/8 hrsz.-ú) rendezvény területére látogató vendégekre, vendégárusokra terjed ki. A használati szabályok betartását a rendezvény szervezője, a biztonságért felelős személy, továbbá a tűzvédelmi hatóság, rendezvény ideje alatt ellenőrizheti.

- Megfelelő minősítéssel rendelkező, engedélyezett típusú, illetve kifogástalan műszaki állapotú tüzelő és vagy fűtőberendezéseket szabad használni.
- A tüzelő és vagy fűtőberendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy az üzemeltetés során a környezetben lévő éghető anyagokra gyújtási veszélyt ne jelentsenek, illetve csak a folytatott tevékenységhez (maximum napi mennyiség) szükséges tüzelőanyag, robbanásveszélyes, tűzveszélyes eszköz tartható közvetlen közelében.
- A szabadban tüzelés és a tűzveszélyes berendezés használatának helyszínén olyan eszközökkel, illetőleg felszerelésekkel - amelyekkel az esetleges tűzterjedése, illetve a tűz eloltása megoldható – rendelkezni kell.
- Az üzemeltetett tüzelőberendezést nem hagyhatják őrizetlenül
- A tűzveszélyes berendezéseket a használat után üzemen kívül kell helyezni (nyílt láng esetében azt eloltani).
- A tűzveszélyes berendezéseket használó személyzetnek a megfelelő tűvédelmi oktatásban kell részesülni.
- A tevékenységhez használt nyílt láng és a tüzelőberendezések a környezetre tűz és vagy robbanásveszélyt nem jelentenek.
- A rendezvényen használt gázfogyasztó eszközöknek a hatályos vonatkozó jogszabályban és szabványban előírtaknak meg kell felelniük.
- A rendezvényen tilos házilag utántöltött vagy átalakított gázpalackot használni.
- A rendezvényen tilos egy gázpalackról több fogyasztó berendezést üzemeltetni.
- Gázpalackokat nagy hőhatásnak és közvetlen napsütésnek kitenni tilos!
- Sátrakban tüzet rakni (kivéve gázfogyasztó berendezés) szigorúan TILOS!
- A rendezvény területén csak a felhasználás alatt álló gázpalackokat szabad tárolni.
- A használat alatt nem álló gázpalackokat a rendezvény területéről el kell távolítani.
- Gázpalack csere idején 1db 6kg-os ABC típusú porral oltó készüléket készenlétben kell tartani a csere helyszínén.

- Minden 25 főzőhelyre legalább 1 db 6 kg-os ABC típusú tűzoltó készüléket kell készenlétbe tartani, továbbá a kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100m2 után 1 db 34A 183B C oltásteljesítményű érvényes tűzoltó készüléket kell hozzáférhető helyen készenlétben tartani.
- A rendezvény területén kívül tárolt gázpalackokat közvetlen hőhatásnak, napfénysugárzásnak kitenni tilos!
- A tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Vendéglátó ipari helyiségekben/standokon propán-bután gázpalackot csak a vonatkozó szabványban rögzítettek szerint szabad tárolni, szállítani és használni.
- A palack más hőfejlesztő berendezéstől legalább 1,5 méterre, a fogyasztó készüléktől pedig legalább 1,3 méterre legyen, hőmérséklete 40 OC foknál ne legyen nagyobb.
- Propán-bután gáz a levegőnél nehezebb gáz. A gázpalackokat és a gázfogyasztó berendezéseket a talajszint alatti műtárgytól, ároktól minimum 5 m-es távolságra kell elhelyezni.
- A gázfogyasztó berendezés felügyelete csak a berendezés működését ismerő és arra alkalmas személyre bízható.
- Amennyiben valaki tüzet észlel, azonnal jelezni kell a rendezvény biztonságért, biztosításáért felelős személyeknek, tűzoltóságnak. Tájékoztatás során ki kell térni a Pb-gázpalack esetleges jelenlétére.
- A palackok tárolásánál és használatánál gondoskodni kell a hatékony szellőztetésről, a robbanóképes közeg kialakulásának megelőzése érdekében.